




IT300

SENZOR WIRELESS PENTRU TERMOSTATUL IT500

GHID RAPID

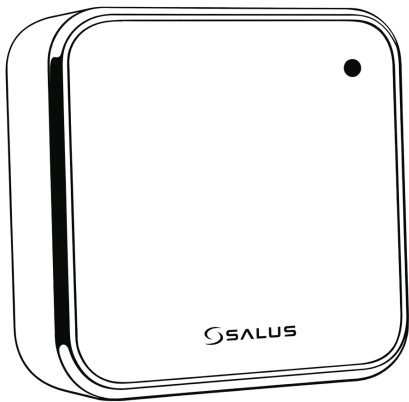

Producător: SALUS Controls plc, Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o., ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania S.R.L. str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 400398

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.



Introducere

SENZORUL IT300 compatibil cu termostatul IT500, este necesar doar dacă doriți să controlați temperatura în două zone ale locuinței. Această funcție vă oferă un plus de confort în locuința dvs. De asemenea, veți beneficia și de o economie considerabilă de energie.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei GPSR 2023/988/UE, ale Directivei RED 2014/53/UE și ale Directivelor RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă web: www.saluslegal.com. 868 MHz

Garanția produsului

Produsul IT300 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații de siguranță

Use in accordance with national and European regulations. Use the appliance for its intended purpose and keep it dry. The product is intended for indoor use only. Installation must be carried out by a qualified person.

Montaj


NOTĂ: Senzorul de temperatură suplimentar este a împreună cu 2 baterii AAA.



Scoateți capacul de protecție al bateriilor, situate pe spatele senzorului IT300.



Introduceți cele două baterii de tip AAA.



Puneți înapoi capacul.




Fixați suportul de perete cu ajutorul șuruburilor de montare furnizate, la o înălțime de 1,5 m de la nivelul pardoselii.





Atașați senzorul la suportul montat. Asigurați-vă că senzorul este montat corespunzător.

NOTĂ: Senzorul de temperatură suplimentar este vândut separat. Poate fi utilizat numai în cazul în care sistemul suportă două zone, iar termostatul este configurat corespunzător.

Sincronizarea senzorului IT300

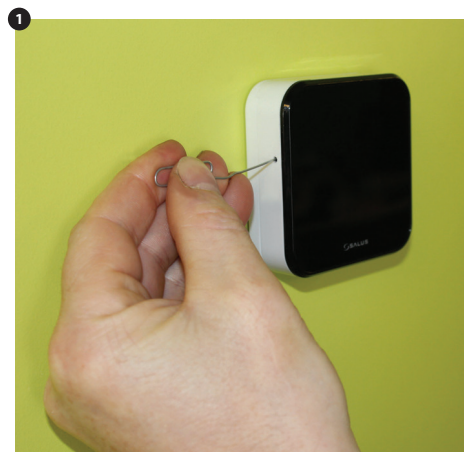

Pentru a sincroniza senzorul IT300 la termostatul IT500, introduceți un obiect subțire (de exemplu, o agrafă de birou) în gaura din partea stângă a IT300, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde.

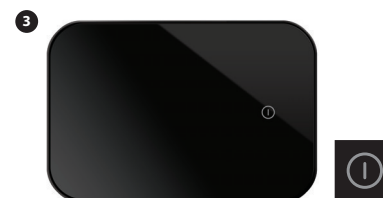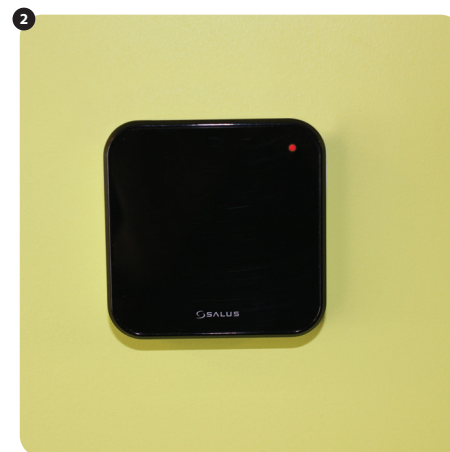



Pentru a porni ecranul, apăsați pe butonul START.



Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde.



Apăsați butonul pentru a confirma și a începe sincronizarea cu receptorul.



IT500 este sincronizat cu IT300 când pictograma antenă pe IT500 nu mai clipește.

NOTĂ: Senzor IT300 trebuie să fie instalat în locul său, astfel încât el să controleze zona corespunzătoare de încălzire (de exemplu, la primul etaj al clădirii)

NOTĂ: Sincronizarea lui IT300 durează mai mult timp decât cea cu receptorul IT500RX.

Apăsați / pentru a reveni la ecranul principal.