

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor


Johdanto

SALUS LX1 -nestemäinen estoaine on suunniteltu erityisesti kotitalouksien keskukslämmitysjärjestelmiin, jotka on valmistettu sekoitteisista metalleista ja muoveista. Tuote tarjoaa kattavan suojan estämällä korroosiota, kalkkikertymiä, kattilan melua, pumppujen tukoksia ja kylmiä kohtia – samalla vähentäen tiheän tuuletuksen tarvetta. Pidentämällä järjestelmän käyttöikä, parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä ylläpitokustannuksia LX1 varmistaa optimaalisen suorituskyvyn. Se on myös myrkytön, joten se on turvallinen sinulle ja ympäristölle.




Kuinka käyttää SALUS LX1 -inhibiittoria

- ✓ Ravista pulloa huolellisesti. Varmista, että lämmitysjärjestelmä on täytetty vedellä ja ilmattu. Sulje sulkuventtiilit paineen poistamiseksi erottimesta.
- ✓ Kaada LX1:n koko sisältö järjestelmään. 500 ml vastaa noin 100 litraa vettä.
- ✓ Avaa sulkuventtiilit veden kierrättämiseksi ja sekoita inhibiittori: kuumaa vettä (> 50 °C) vähintään 1 tunnin ajan, haaleaa vettä (30–40 °C) vähintään 4 tunnin ajan tai jopa 1 viikon ajan kylmissä järjestelmissä.
- ✓ Kierron jälkeen sulkuventtiilit suljetaan, epäpuhtaudet johdetaan erottimen läpi ja käsittelypäivämäärä merkitään kattilaan.
- ✓ Toista tämä käsittely kerran vuodessa, jotta korroosio- ja kalkkisuojaus pysyy tehokkaana.

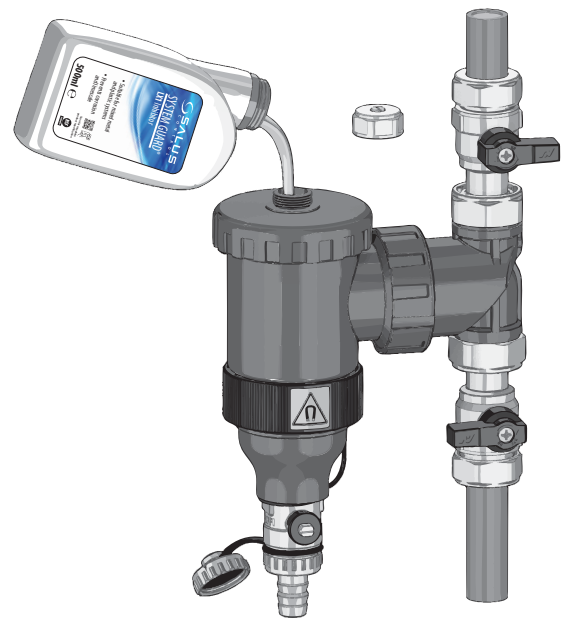

Lisäspäivämäärämerkinnän käyttö

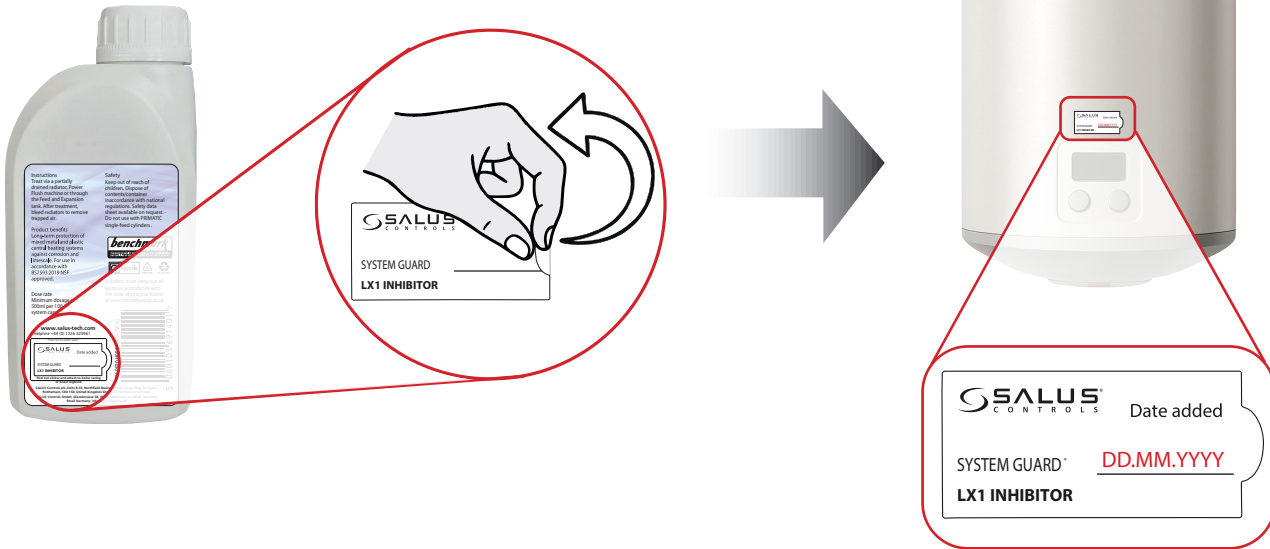

Irrota päivämäärämerkinnän tarra

Etsi LX1-inhibiittorin pullosta pieni, valmiiksi painettu "Date added" -tarra ja nosta sen pyöristettyä reunaa varovasti, jotta se irtoaa pullosta.

Kirjaa päivämäärä ja kiinnitä tarra

Kiinnitä tarra paikalleen ja merkitse inhibiittorin lisäspäivä punaisella reunustettuun kenttään muodossa PP.KK.VVVV.

⚠ Huomio: Inhibiittorin taso on tarkistettava vuosittain ja annostus on uusittava viiden vuoden välein.

Tuotantopäivämäärätieto

Jokaisessa SALUS LX1 -pullossa on seitsemänmerkkinen koodi muodossa XXXXWWY. Tässä merkkijonossa WW-pari tarkoittaa tuotantoviikkoa ja osoittaa tarkalleen viikon, jolloin pullo on täytetty. Viimeinen merkki Y tarkoittaa vuosikymmentä, joka vastaa tuotantovuoden viimeistä numeroa. Tuote on käytettävä kolmen vuoden kuluessa tämän koodin osoittamasta päivämäärästä, jotta sen toiminta on tarkoitetun mukainen.

