
SALUS CONTROLS

RO

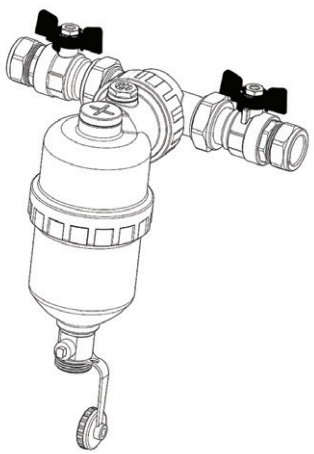

MD22S
FILTRU MAGNETIC ÎN LINIE DE 22 MM
GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE

▪ MANUAL ▪

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator:
Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
RO: tehnic@saluscontrols.ro

Computime

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT · UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015


www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Computime.
În conformitate cu politica noastră de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.

11/2026

CE UK CA

Componentele produsului

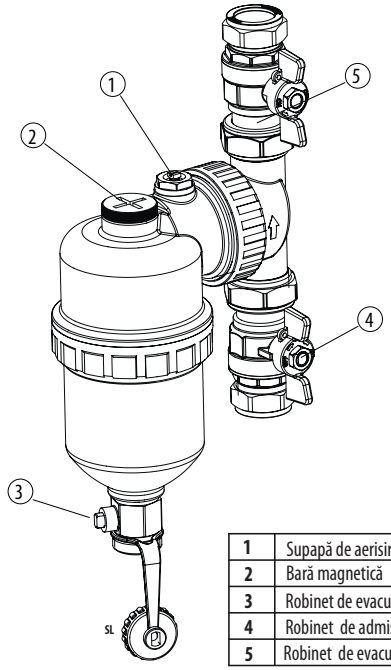

1	Supapă de aerisire
2	Bară magnetică
3	Robinet de evacuare
4	Robinet de admisie
5	Robinet de evacuare

Locație recomandată pentru instalare

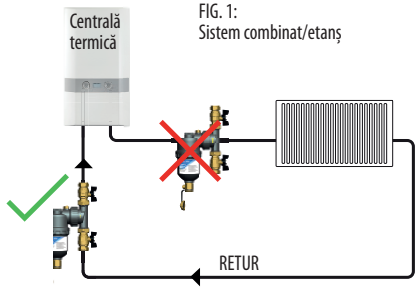


FIG. 1:
Sistem combinat/etanș

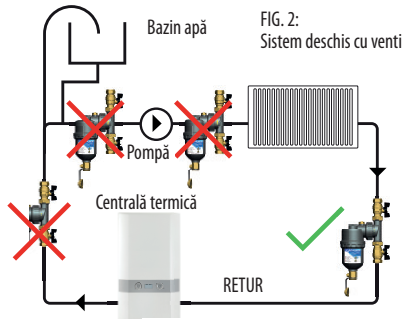


FIG. 2:
Sistem deschis cu ventilație

Introducere

Filtrul magnetic este conceput special pentru sistemele de încălzire centrală. Acesta poate elimina aproape toate particulele nocive de oxid de fier negru în suspensie acumulate în sistemul de încălzire centrală și poate proteja întregul sistem.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE și REACH 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

Garanția produsului

Produsul MD22S dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.


⚠ Vă rugăm să rețineți:

1. Filtrul magnetic conține magneți puternici; vă rugăm să îl țineți la distanță de toate dispozitivele electronice, cardurile bancare și alte dispozitive magnetice;
2. Filtrul magnetic conține magneți puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu precauție, în special în cazul dispozitivelor precum stimulatoarele cardiace;
3. Filtrul magnetic este un dispozitiv sub presiune; înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, trebuie eliberată presiunea;
4. Dispozitivul cu filtru magnetic se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării. Vă rugăm să fiți atenți!

* Pentru a asigura continuitatea legării la pământ în conformitate cu normele IEE în vigoare, trebuie instalate cabluri de legare la pământ adecvate pe conductă, acolo unde este necesar, pentru a ocoli produsul.


Notă: Se recomandă ca filtrul magnetic să fie instalat și întreținut de o persoană competentă și calificată.

Instalare

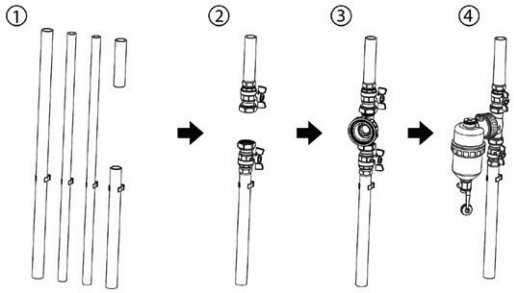

1. Tăiați și îndepărtați porțiunea de țeavă în funcție de lungimea necesară pentru instalarea produsului;
2. Montați robineții pe conductă, strângeți-i inițial doar manual, apoi fixați-i bine de conductă;
3. Montați carcasa filtrului și strângeți-o;
4. Reglați unghiul și fixați filtrul;
5. Asigurați-vă că robineții sunt deschiși, lăsați sistemul să se umple, deschideți și aerisiți filtrul prin supapa de aerisire, apoi închideți-o la final.

Întreținere și service

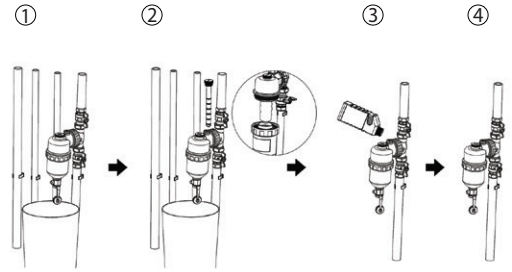

1. Închideți ambele robinete de izolare;
2. Deschideți robinetul de evacuare, așezați o găleată sau un recipient similar sub acesta pentru a colecta resturile. Scoateți bara magnetică și depozitați-o într-un loc sigur;
3. Deschideți robinetul de admisie pentru a spăla resturile; odată ce toate resturile au fost îndepărtate, introduceți în sistem un inhibitor chimic adecvat (recomandăm inhibitorul Salus LX1) și repuneți bara magnetică;
4. Deschideți robinetul de admisie și cel de evacuare, aerisiți filtrul prin supapa de aerisire și închideți-o la final. Verificați dacă există scurgeri;
5. Completați documentația relevantă.
De exemplu: date și inhibitorul utilizat.

Specificații tehnice

Tip	Filtru magnetic în linie
Dimensiunea supapei	22 mm
Presiunea maximă de lucru	6 bar
Temperatura maximă de funcționare	95°C
Compatibilitatea inhibitorilor chimici	Da (Salus LX1)