



RT320BT
TERMOSTAT DIGITAL
CU FIR
GHID RAPID



Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: S.C. SALUS Controls Romania S.R.L.
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru al Grupului Computime. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.



Introducere

Termostatul RT320BT la prima pornire, are modul manual activ. Utilizați modul Bluetooth pentru a personaliza setările și activa modul program. Termostatul este conceput pentru a regla temperatura sistemelor de încălzire sau răcire. Acesta funcționează cu 4 baterii alcaline AAA de 1,5 V, care trebuie introduse în compartimentul situat în spatele plăcii de perete detașabile. Bateriile reîncărcabile nu sunt acceptate.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale directivelor: GSPR 2023/988/UE, RED 2014/53/EU and 2025/138/EU Cyber issue, RoHS 2015/863/EU amended 2017/2102, 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

Garanția produselor

Produsul RT320BT dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.


Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Folosiți dispozitivul conform destinației sale, păstrându-l într-un mediu uscat. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Conținutul cutiei




Descrierea butoanelor




- MENIU**
Apăsăți timp de 5 secunde – Accesați setările pentru modul Încălzire sau Răcire.
Apăsăți timp de 10 secunde – Accesați modul Instalator.
Apăsăți scurt pentru a comuta între moduri (auto/program, manual, mod anti îngheț) și a trece la modul următor.
Dacă vă aflați într-un ecran de setări și apăsați butonul „Meniu”, veți reveni la pasul anterior fără a salva modificările.
- MINUS**
Scade valoarea parametrului/navigare meniu în jos
- PLUS**
Creșterea valorii parametrului/navigare meniu în sus
- OK/Validare**
Confirmă setarea sau selecția

Descrierea pictogramelor

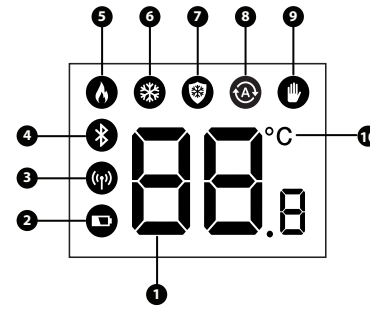


- 1. Temperatura camerei/temperatura de referință
- 2. Indicatorul bateriei
- 3. Pictograma RF (pentru versiunea RF)
- 4. Pictograma Bluetooth
- 5. Modul de încălzire
- 6. Modul de răcire
- 7. Protecție împotriva înghețului
- 8. Modul auto/program
- 9. Modul manual
- 10. Scala de temperatură în grade Celsius

Acces la placa din spate și cablare

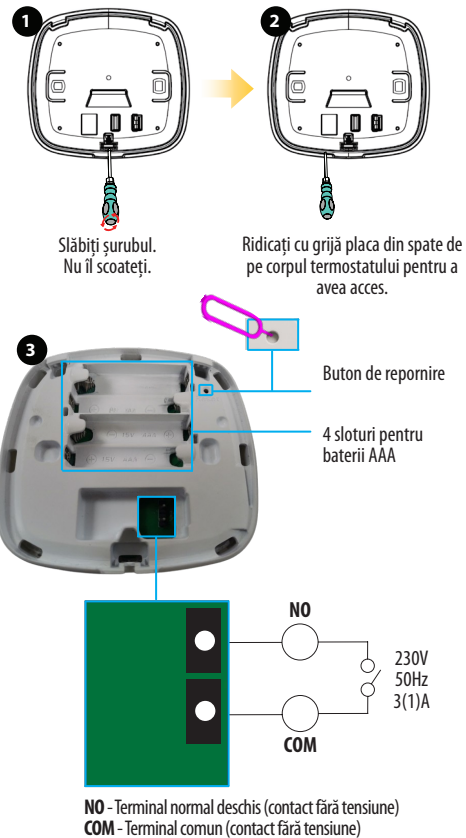


Prima pornire

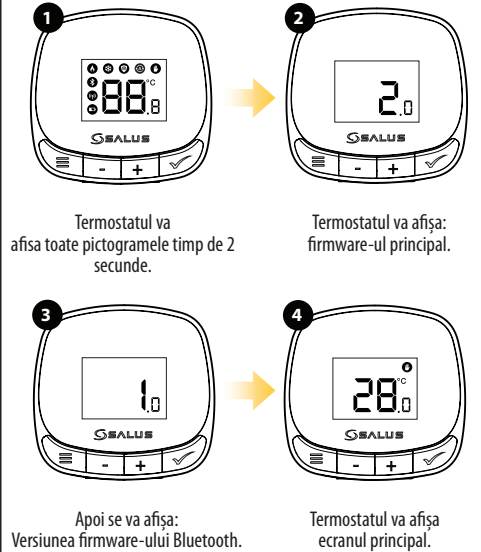



Moduri de funcționare ale termostatului

Notă: Asigurați-vă că lumina de fundal este aprinsă înainte de a încerca să utilizați termostatul. Apăsăți mai întâi butonul pentru a aprinde afișajul, apoi continuați cu celelalte operațiuni ale butoanelor.

Important: Setările programului pot fi configurate numai prin intermediul funcției Bluetooth a termostatului.

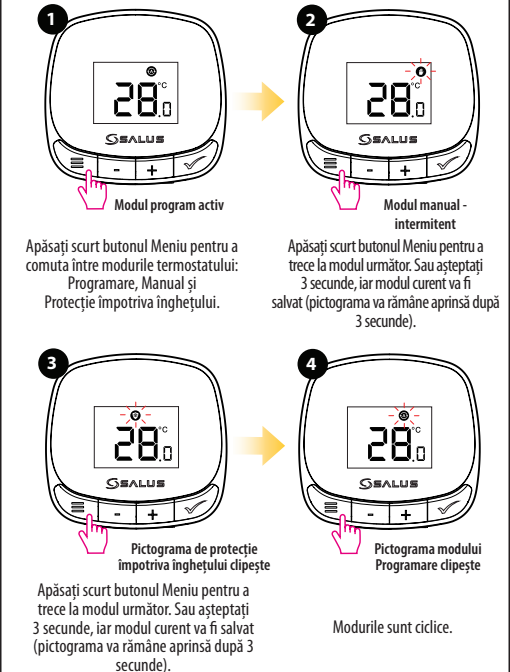

Alegeți între încălzire și răcire

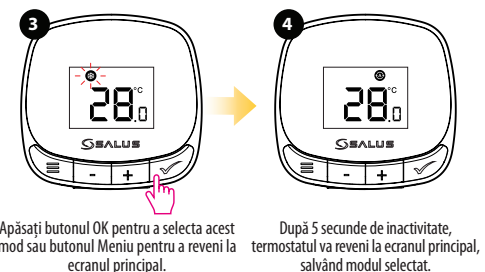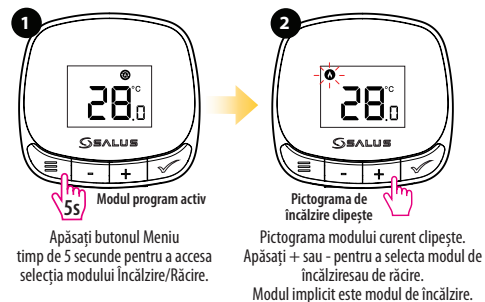

Meniul Instalator

1 Pentru a intra în meniul instalator, apăsați butonul timp de 10 secunde. Folosiți butoanele + și - pentru a naviga printre parametri (P1 până la P7) și pentru a modifica setările. Folosiți butonul pentru a salva setările.





- P1** - Precizia afisajului temperaturii (în pași de 0,5 și 0,1).
- P2** - Calibrarea temperaturii (intervalul este cuprins între -3,5 și +3,5).
- P3** - Valoarea de referință pentru protecția împotriva înghețului (intervalul este cuprins între 5 și 17 °C, cu pași de 0,5 °C).
- P4** - Algoritm pentru controlul temperaturii (Span și ITLC, cu ITLC ca setare implicită):

SP R (Span) → Opțiuni: 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2°C → Apăsați pentru a confirma.


LC (ITLC) → Opțiuni: 3, 6 sau 9 cicluri → Apăsați pentru a confirma.

- P5** - Valoarea maximă de referință (intervalul este cuprins între 5 și 35 °C, cu pași de 0,5).
- P6** - Valoarea minimă a valorii de referință (intervalul este cuprins între 5 și 35 °C, cu pași de 0,5).
- P7** - Logica de funcționare a releului intern (No – normal deschis, Nc – normal închis).

Modificarea temperaturii de referință

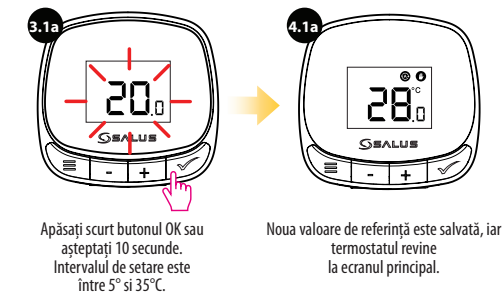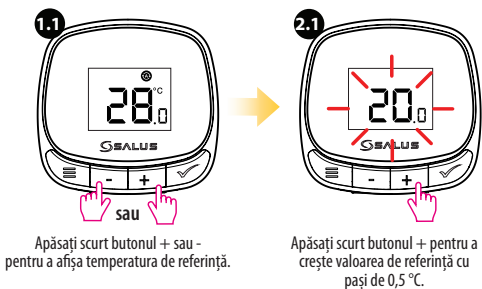


SAU

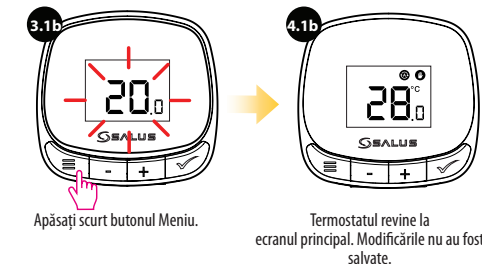


1 Notă: Valoarea de referință implicită pentru protecția împotriva înghețului este de 5°. Apăsarea scurtă a butoanelor + sau - nu va avea niciun efect în modul de protecție împotriva înghețului.

Modul de repaus

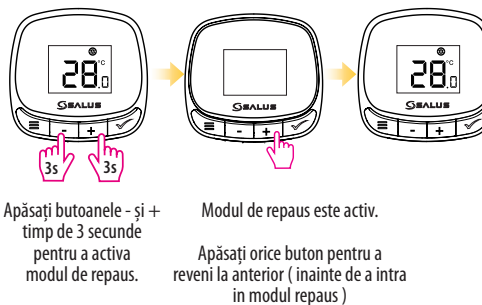


Resetare la setările din fabrică

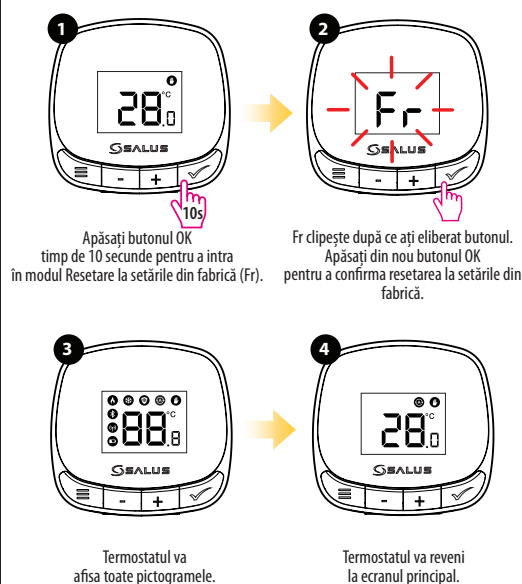

Activarea Bluetooth și controlul prin aplicație

1 Pentru a activa modul Bluetooth, apăsați butoanele și pentru 3 secunde. Termostatul va afișa **BLE** cu pictograma clipind. Modul Bluetooth rămâne activ timp de 10 minute. Pentru a dezactiva modul, apăsați butonul pentru a reveni la ecranul principal.



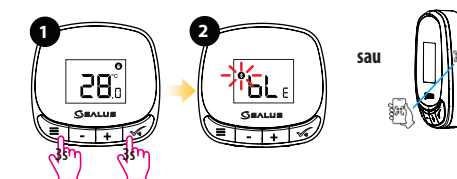


Verificați (nu scanați) codul QR de pe dispozitiv pentru a vă asigura că acesta este identificat corect înainte de conectarea prin Bluetooth.

SCANEAZĂ AICI PENTRU A DESCĂRCA APLICAȚIA



Instalați aplicația Salus Premium Lite.

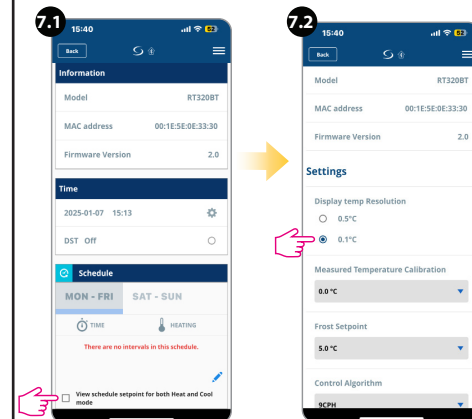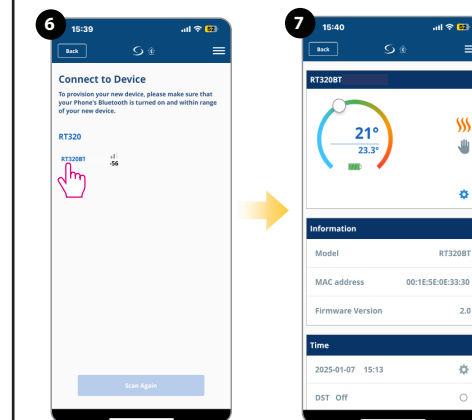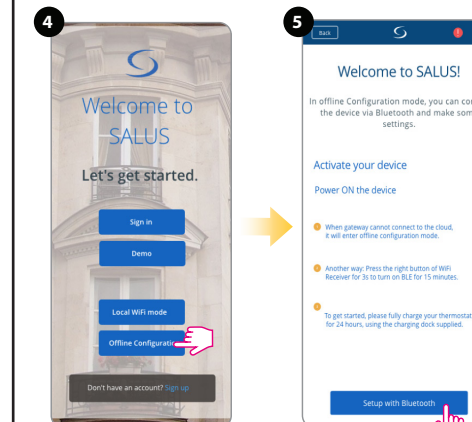

1 Notă: Selectați setările avansate apăsând butonul la pasul 7 pentru a accesa mai multe opțiuni de configurare a termostatului. Nu uitați să salvați setările.