

MULTILINGUAL
MANUAL



Kratki vodnik



MANUFACTURER:
SALUS Controls plc,
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

IMPORTER:
Salus Controls
European Distribution sp.z o.o.,
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk




www.saluscontrols.com

Podjetje SALUS Controls je član skupine Computime. V skladu s politiko nenehnega razvoja izdelkov si podjetje SALUS Controls plc pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni tehnične podatke, obliko in materiale izdelkov, navedenih v tej brošuri.



V04
04/2026

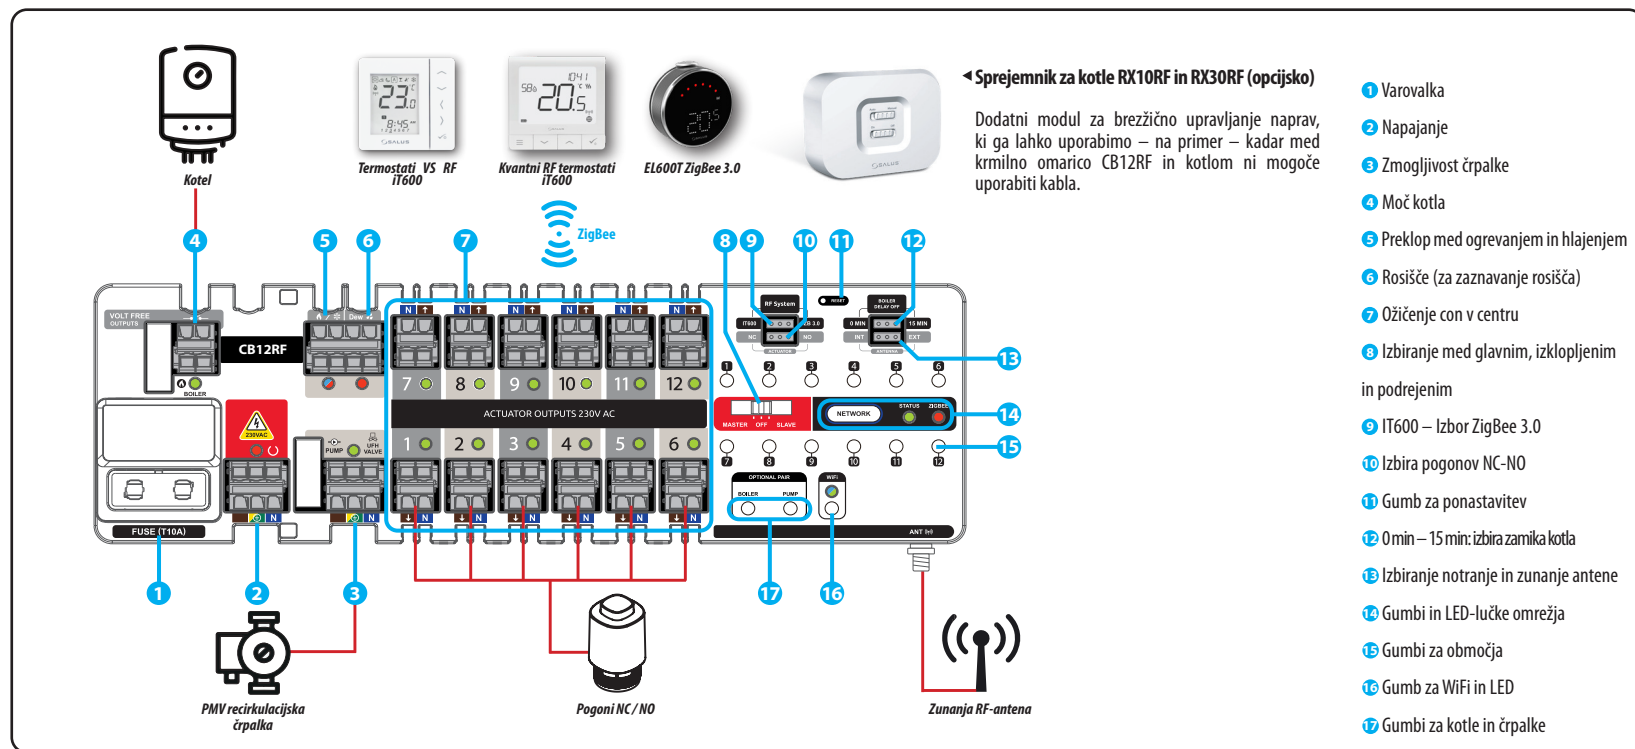

Uvod

CB12RF je napredna RF-krmilna enota, zasnovana za reševanje ključnih izzivov pri namestitvi in delovanju. Zaradi združljivosti z napravami IT600 in ZigBee 3.0 omogoča nemoteno povezovanje z drugimi napravami in sistemi pametnega doma.

Kompaktna in elegantna enota CB12RF je idealna za namestitve z več razdelilniki. Podpira do 2 izvedenih elementov na cono, kar omogoča prilagodljivo reševanje različnih potreb po ogrevanju. Dodatne funkcije vključujejo ozemljitvene priključke za večjo varnost in več načinov delovanja (Master, Slave ali Off), ki zagotavljajo združljivost tako z obstoječimi izdelki IT600 kot tudi z drugimi sistemi ZigBee 3.0.

Z vgrajenim WiFi-jem za povezavo z oblakom in posodobitvami programske opreme CB12RF združuje najsodobnejšo tehnologijo in uporabniku prijazne funkcije, kar ga naredi za zmogljivo in učinkovito rešitev za sodobno krmiljenje ogrevanja.

Skladnost izdelkov

Ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe direktiv GSPR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU, RoHS 2015/863/EU in 2017/2102/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.saluslegal.com.
(f) 2405-2480MHz, <20dBm

Varnostna navodila

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo uporabljajte v skladu z namenom in jo hranite na suhem. Izdelek je namenjen izključno za notranjo uporabo. Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU.



Opis krmilne enote in združljivost

Ta izdelek je združljiv s številnimi napravami, med drugim s termostati, izvedbenimi elementi, sprejemniki, kotli, črpalčkami, senzorji rosišča in dodatnimi krmilnimi enotami CB12RF.


Vsebina škatle



Namestitev na steno

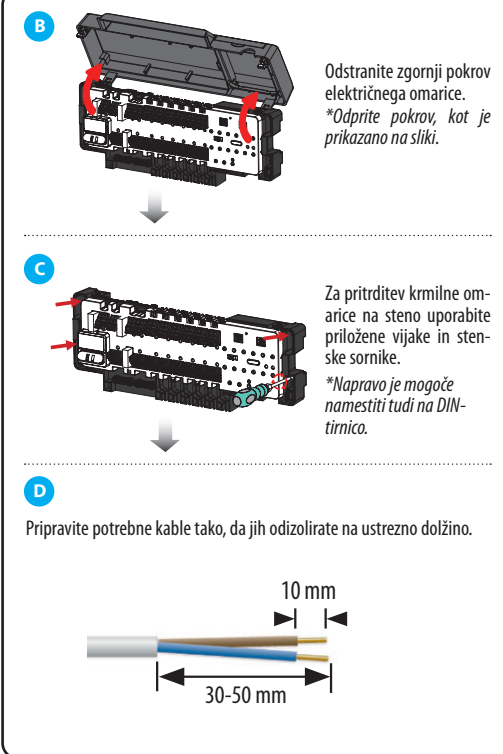
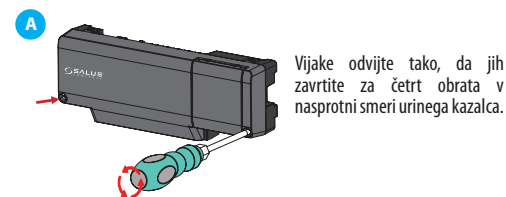


E
Pritisnite na vstavno sponko, da se odpre priključna točka, vstavite kabel v predvideno rezo in nato sponko sprostite, da se poveza fiksira. Ta postopek ponovite za vse potrebne komponente in poskrbite, da je vsak kabel nameščen na predvideno mesto v krmilni omarici.

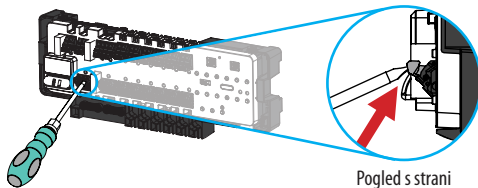

Pogled s strani

Spodaj je prikazan primer priključitve napajalnega kabla.

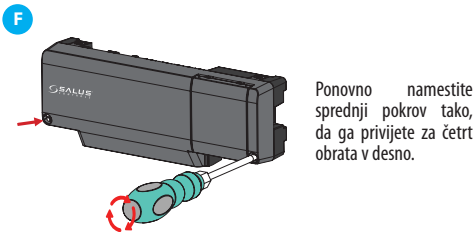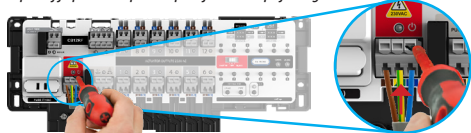

! Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni, nato pa napajalni kabel priključite na napajanje 230 V AC.

Setup and Configuration

G
Nastavite šunt 9, 10, 12 in 13 v zelene položaje glede na zahtevane pogoje.

šunt		
IT600-ZigBee 3.0 9	Za termostate: serija VS, serija Quantum, serija HTR, TS600.	ZigBee 3.0 Za termostate Elypso.
NC-NO Aktuator 10	Pri uporabi normalno zaprtih pogonskih elementov	NO Pri uporabi normalno odprtih pogonskih elementov.
Boiler Delay OFF 12	0 MIN Zakonska zamuda pri izklopu kotla: 0 mi	15 MIN Zakonska zamuda pri izklopu kotla: 15 min
Notranja-zunanja antena 13	INT Vgrajena RF-antena	EXT Zunanja antena

i Če na krmilni enoti uporabljate kombinacijo termostatov ZigBee 3.0 in IT600, nastavite šunt 9 na položaj IT600.

H
Drсни šunt 9 MASTER-OFF-SLAVE nastavite na Master ali Slave glede na vaše potrebe in upoštevajte priloženo tabelo.

	izbrani MASTER	izbrani SLAVE
OFFLINE način	3 (1 st enota)	3 (enote: 2 do 9)
ONLINE način SALUS Premium Lite App	X	3


MASTER: Nadzorna enota deluje kot koordinator in ustvari lastno omrežje, prek katerega se združljive naprave lahko povezujejo in komunicirajo (način brez povezave).

SLAVE: Krmilna enota deluje kot končna naprava in se mora priključiti na glavno omrežje, ki je lahko prehod ali druga krmilna enota.

i Če je nastavljena na SLAVE, se lahko krmilna enota poveže z omrežjem drugih krmilnih enot ali z združljivim vmesnikom Gateway ter deluje tako v spletnem kot v nespletnem načinu.

Nastavitve v načinu brez povezave

! **Pozor:** Preden nadaljujete, se prepričajte, da ste pravilno izvedli vse prejšnje korake.

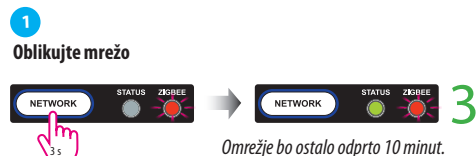

ALI

Pridružite se mreži

Najprej odprite omrežje prek vrat ali glavne krmilne enote.



Nato na podrejeni krmilni enoti 3 sekunde držite gumb NETWORK.




2 Povezovanje termostata

Upoštevajte navodila za posamezni termostat, da se povežete in vstopite v način seznanjanja.


3 Izbiranje območja

Za termostat Elypso (EL600F) - sledite navodilom:

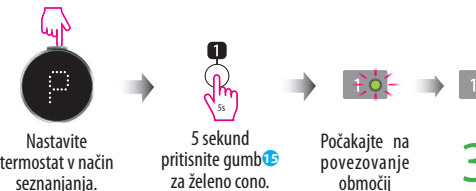

i Če želite izbrati več območij, preprosto ponovite postopek za vsak gumb zelenega območja.

Za iT600 - izbiro je mogoče opraviti neposredno na termostatu.



Opomba: Po potrebi si za dodatna navodila o izbiri con in delovanju termostata ogledite Kratki priročnik za izdelek.






4 Zaprite omrežje



Nastavitve v spletnem načinu




! Za delovanje v spletnem načinu je potrebno vmesnik, povezan z internetom.

Dodaj nadzorno polje v aplikacijo za pametne telefone (Salus Premium Lite)

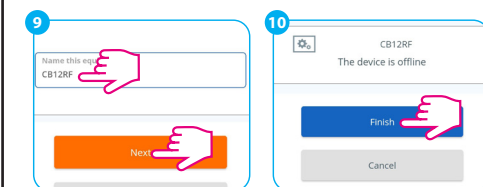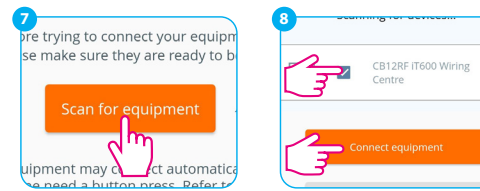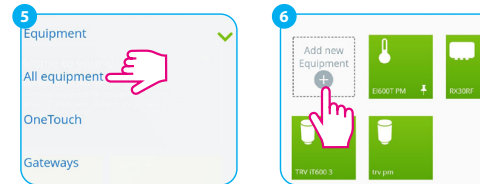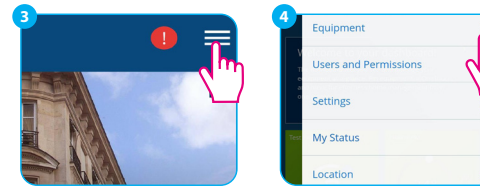

Povezovanje termostata z določeno cono

i V spletnem načinu je mogoče vse združljive termostate povezati z isto krmilno enoto.

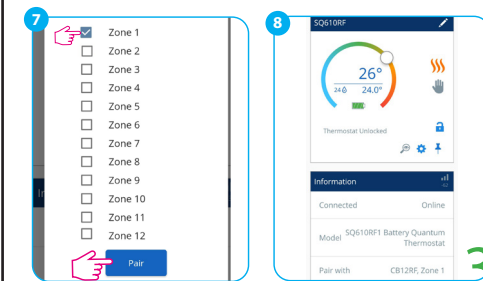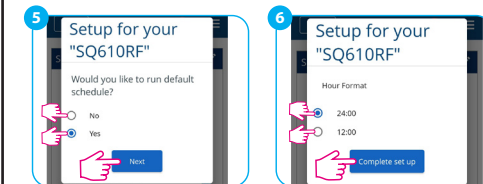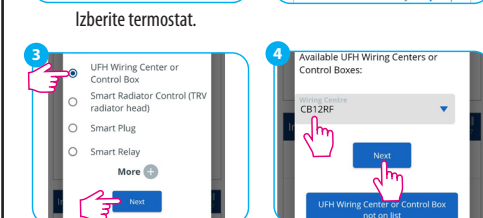

Povežite z zeleno območje(-ji).

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Za ponastavitev na tovarniške nastavitve pridržite gumb NETWORK 10 sekund.

