



Installatiehandleiding



SCAN
Multilanguage
Manual

Inleiding

De IT700 is een ultraslanke slimme thermostaat van slechts 11 mm dik, perfect voor het regelen van verwarming en koeling. Hij maakt gebruik van Zigbee-communicatie, heeft een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een magnetische muurplaat en een bureaustandaard. Hij is eenvoudig te integreren in het SALUS Smart Home systeem.


Product naleving

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU, 2015/863/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.saluslegal.com.
(CE) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Product alleen voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Ontkoppel het apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge doek.

LCD Pictogram Beschrijving

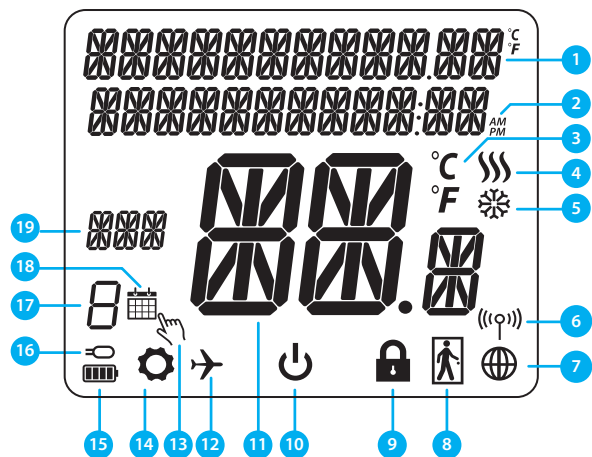


- Beschrijving menu/instellingen + Klok
- AM/PM
- Temperatuureenheid
- Verwarmingsindicator (pictogram beweegt wanneer er verwarmingsvraag is)
- Koelindicator (pictogram beweegt wanneer er koelvraag is)
- RF-verbindingsindicator
- Internetverbindingsindicator
- Aanwezigheidssensor
- Functie voor toetsvergrendeling

- Pictogram stand-by
- Huidige temperatuur / Insteltemperatuur
- Vakantiemodus
- Tijdelijke opheffingsmodus
- Pictogram Instellingen
- Batterijstatusindicator
- Indicator externe / vloertemperatuursensor
- Programmanummer
- Pictogram Planningsmodus
- Dagindicator/ SET-informatie

Knoppen Beschrijving

Knop	Functie
	1) Menuknop / Terugknop. 2) In het HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de bedrijfsmodus van de thermostaat te wijzigen (Planningsmodus / Permanente modus / Tijdelijke opheffingsmodus). 3) In het scherm INSTELLINGEN: 3 sec ingedrukt houden om terug te gaan zonder de wijzigingen op te slaan. 4) Op het scherm PAIRING (in het menu SYSTEM TYPE): 3 sec ingedrukt houden om andere koppelingsopties weer te geven.
	Knop "Omlaag" (parameterwaarde verlagen/verplaatsen in het menu in de richting "OMLAAG")
	Knop "Omhoog" (Verhoog parameterwaarde/beweeg in het menu in de richting 'Omhoog')
	1) Houd 3 seconden ingedrukt om het nieuwe apparaat AAN te zetten. 2) Knop "OK / Vinkje" (Parameterwaarde bevestigen / Naar het volgende menu gaan / Instellingen opslaan) 3) In het HOOFDSCHERM: 3 seconden ingedrukt houden om naar de stand-bymodus te gaan. 4) In het scherm INSTELLINGEN: 3 sec ingedrukt houden om terug te gaan naar het HOOFDSCHERM & alle wijzigingen OPSLAAN. 5) Houd tijdens het PAIRING-proces de knop 3 seconden ingedrukt om de thermostaat UIT te schakelen of opnieuw te starten.
	In het HOOFDSCHERM - houd deze knoppen 3 seconden ingedrukt om de toetsen van de thermostaat te VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN).


Knoppen ontvanger

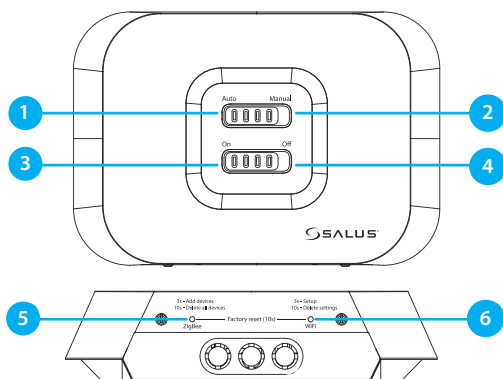

- AUTO** - De ontvanger werkt in de automatische modus volgens thermostaat.
- MANUAL** - Ontvangeruitgang wordt geregeld door de Aan/uit-schuifschakelaar. (Handmatig AAN kan worden uitgeschakeld schuif in de App)
- ON** - In de handmatige modus schakelt AAN de ketel in.
- OFF** - Zet de ketel uit, in Auto of op de Handmatige modus
- ZIGBEE** - ZigBee netwerkconfiguratie
- WIFI** - WiFi netwerkconfiguratie de Aan/Uit schakelaar. (Handmatig AAN kan worden uitgeschakeld in de App)

Opmerking: Houd de ZigBee en Wifi knoppen 10 seconden ingedrukt om de fabrieksreset uit te voeren.


LED's ontvanger

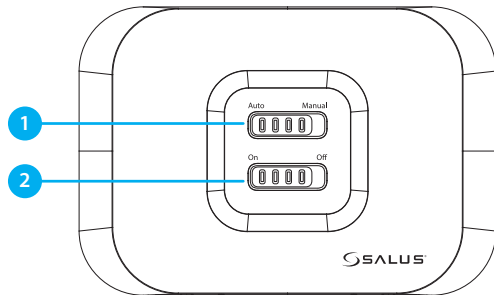

1 AUTO - HANDMATIGE KNOP	2 AAN - UIT KNOP
Verbonden met internet	Vraag koeling
Internetverbinding definiëren	ZigBee netwerk is open
Internetinstellingen niet gedefinieerd	Geen warmte-/koelvraag OF Geen apparaten gekoppeld aan ontvanger
OTA in uitvoering	ZigBee netwerk is in identificatiemodus
	Wanneer apparaten worden gevonden en toegevoegd aan de netwerk
	Warmtevraag
Internetverbinding kwijt	Tijdens het verwijderen van alle gekoppelde apparaten



Bedradingsschema

De IT700 is een draadloze ZigBee thermostaat die de vooraf gekoppelde WZ600 Zigbee Wi-Fi ontvanger aanstuurt, die een enkelvoudig relais heeft. Het is de coördinator van het netwerk, die apparaten toelaat tot het netwerk en ze daarna beheert.

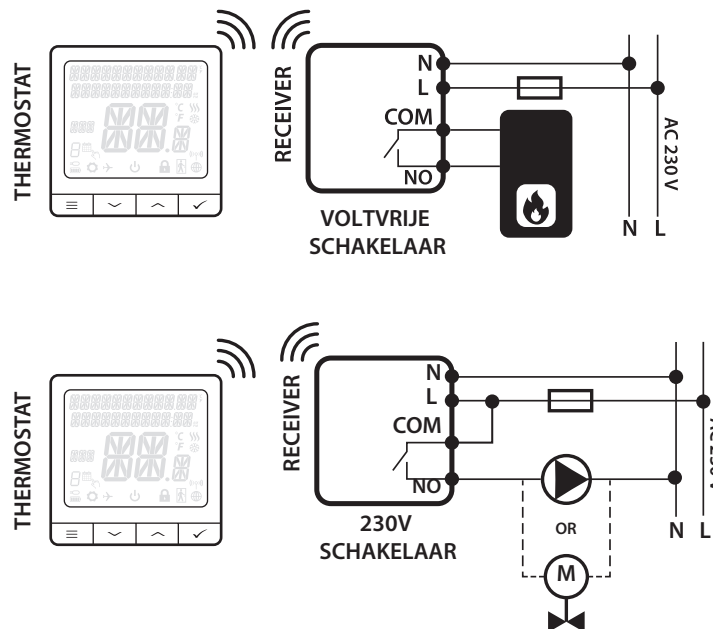

Koppelingsproces

Opmerking: De thermostaat en de ontvanger worden in de fabriek voorgekoppeld geleverd. Als je opnieuw moet koppelen, volg dan de onderstaande stappen:

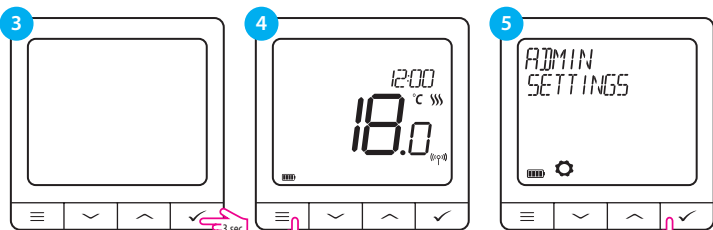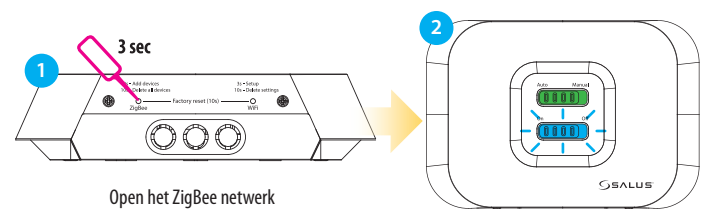


Houd de knop 3 ✓ seconden ingedrukt om de thermostaat in te schakelen... Druk op de knop ≡ om het hoofdmenu te openen. Ga naar de beheerders instellingen.




Kies "Fabrieksreset" optie. Selecteer YES en confirm uw keuze door op de ✓ toets te drukken. Wacht even om de fabrieksresetprocedure af te ronden. Nu kun je thermostaat uit de app verwijderen.



...display toont alle pictogrammen... Selecteer de taal en druk vervolgens op de knop ✓ Maak verbinding met het netwerk door op de ✓ knop te drukken

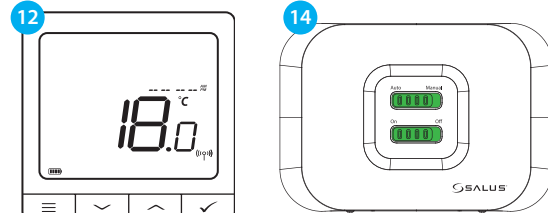

Uw apparaat is verbonden. De knoppen op de ontvanger zijn allemaal groen.

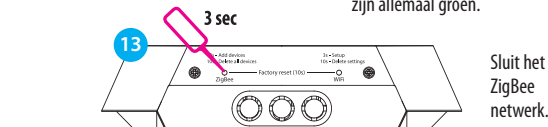

Sluit het ZigBee netwerk.

THERMOSTAAT FUNCTIES

Eerste inschakel procedure




Houd de knop ✓ 3 seconden ingedrukt om de thermostaat in te schakelen... Druk op de knop ≡ om het hoofdmenu te openen.

Bedrijfsmodi

1. Overschakelen van de modus Handmatig naar de modus Schema

De IT700 thermostaat staat standaard in handmatige modus. Om van modus te veranderen, druk 3 seconden op de knop om over te schakelen naar de Schema-modus.

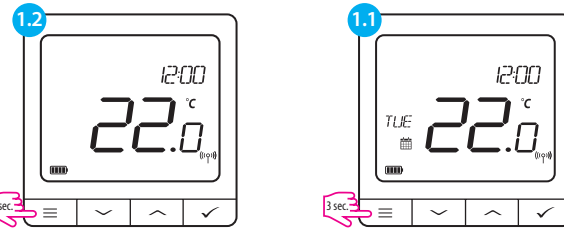

De thermostaat staat in de handmatige modus. Druk 3 seconden op de knop om over te schakelen naar de Schemamodus. De thermostaat staat in de Programma modus. Druk 3 seconden op de knop om over te schakelen naar de handmatige modus.

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD
United Kingdom

Email: support@saluscontrols.nl




www.saluscontrols.com

SALUS Controls is lid van de Computime Groep
SALUS Controls plc handhaaft een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.




2. Stand-by


De STAND-BY modus is een speciale insteltemperatuur die op elk moment kan worden geactiveerd/gedeactiveerd. Het kan indien nodig werken als een vorstbeveiliging of oververhittingsbeveiliging. Wanneer de stand-bymodus geactiveerd is, blijft de klok lopen (hoewel hij niet wordt weergegeven) en gaat de temperatuursampling ook door. Om de STANDBY modus te activeren houdt u de  knop op je thermostaat gedurende 3 seconden ingedrukt. Je kunt de STAND-BY modus altijd uitschakelen door de  knop opnieuw 3 seconden ingedrukt te houden.

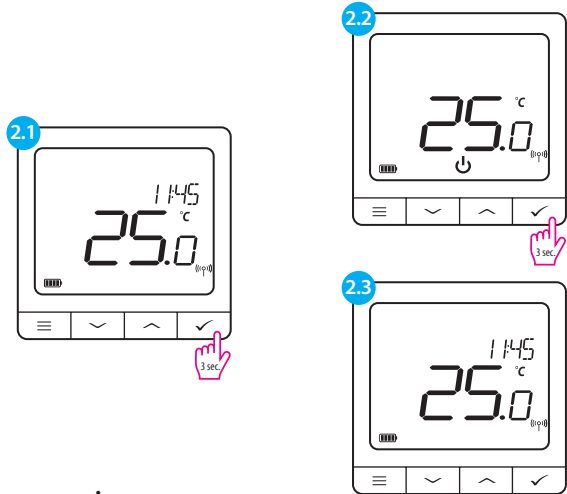


3. Programmering

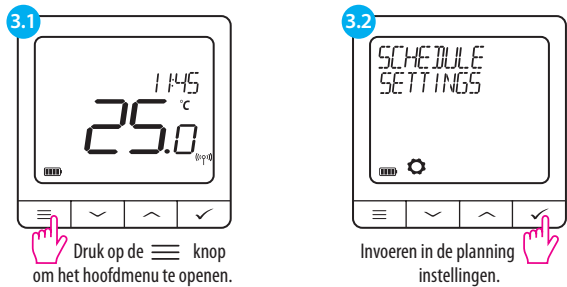


Er zijn 3 mogelijke schema-opties. Gebruik de toetsen  of  om de schemavariant te selecteren en bevestig met de toets .

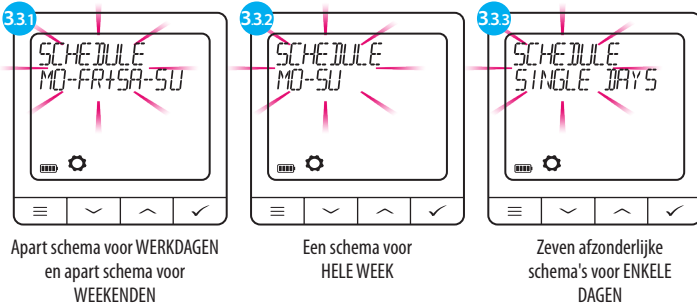

Programmeervoorbeeld voor de WHOLE WEEK-variant:

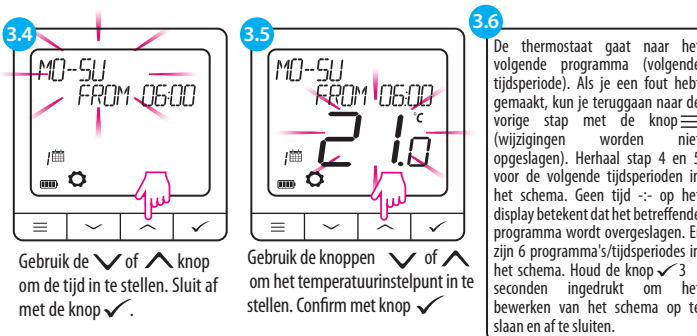

Na het instellen van het schema werkt de thermostaat in de planningsmodus. U ziet het kalenderpictogram op het scherm:




Beginscherm tijdens Planningsmodus

*Standaardschema in offline modus


7 dagen (maandag tot zondag)		
Programma	Time	Temperatuur
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

Selectie verwarmen/koelen

IT700 thermostaat kan werken in verwarmings- of koelmodus. Volg onderstaande stappen om de werkingsmodus van de thermostaat in te stellen:

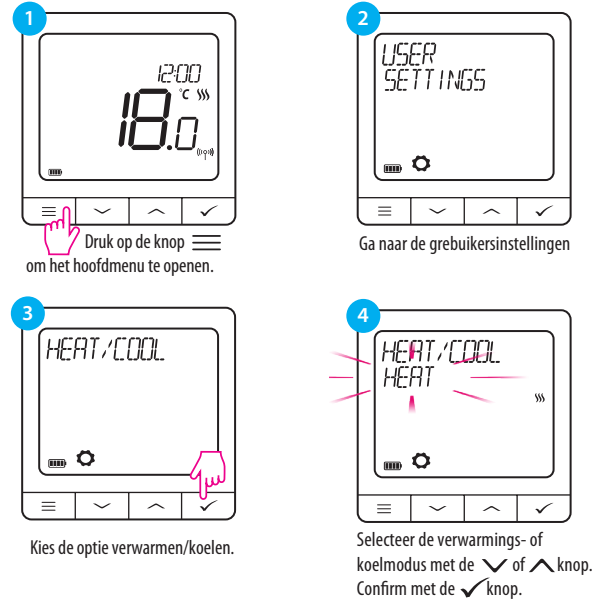


Geavanceerd menu - RF-sigitaal

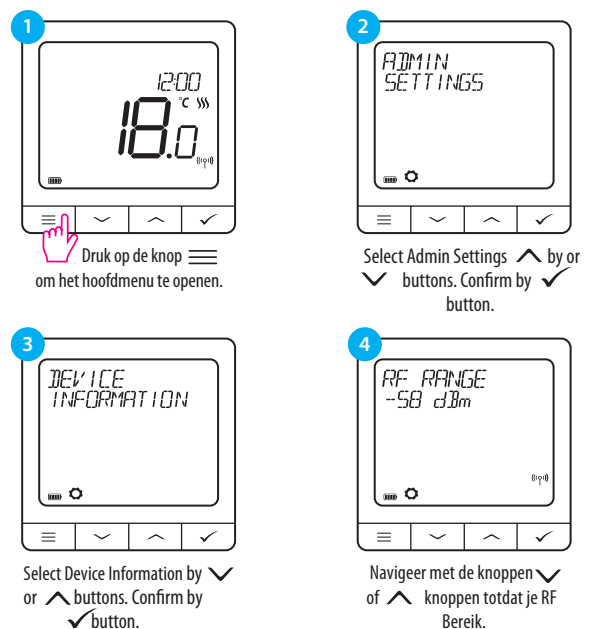

Fabrieksinstellingen

Volg onderstaande stappen om de IT700 thermostaat te RESETTEN naar de fabrieksinstellingen:

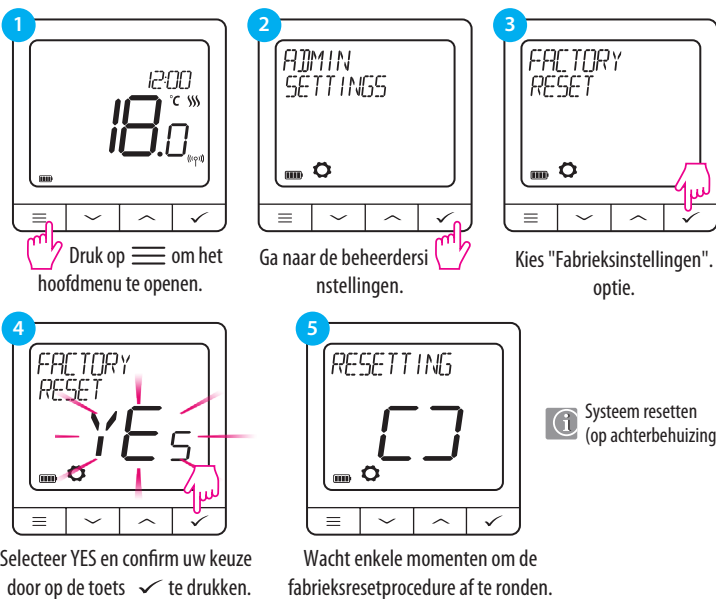

Verbind je thermostaat met de SALUS APP

Installatie in online modus - Via Bluetooth

Schakel het apparaat in en volg deze stappen om controle te krijgen via de Salus Premium Lite app.

