

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor


Úvod

Inhibitor SALUS LX1 je speciálně vyvinut pro domácí systémy ústředního topení vyrobené ho ze směsi kovů a plastů. Poskytuje komplexní ochranu – zabraňuje korozi, usazování vodního kamene, hluku kotle, ucpávání čerpadla a vzniku studených míst – a zároveň eliminuje nutnost častého odvzdušňování radiátorů. Prodlužuje životnost systému, zlepšuje účinnost kotle a snižuje náklady na údržbu. LX1 je netoxický, takže je bezpečný pro vás i pro životní prostředí.




Jak používat inhibitor SALUS LX1

- ✓ Láhev důkladně protřepejte a ujistěte se, že je topný systém naplněn vodou a odtlakován.
- ✓ Nalijte celých 500ml přípravku LX1 do systému (vystačí na ~100 l vody).
- ✓ Otevřete uzavírací ventily, aby mohla voda cirkulovat, a přidejte inhibitor: horkou vodu ($> 50^{\circ}\text{C}$) po dobu nejméně 1 hodiny, vlažnou vodu ($30\text{--}40^{\circ}\text{C}$) po dobu nejméně 4 hodin nebo až 1 týden v chladících systémech.
- ✓ Po doporučené době cirkulace uzavřete ventily, vypusťte nečistoty přes odlučovač a na kotel nalepte štítek s datem údržby.
- ✓ Opakujte jednou ročně, aby byla zajištěna trvalá ochrana proti korozi a usazování vodního kamene.

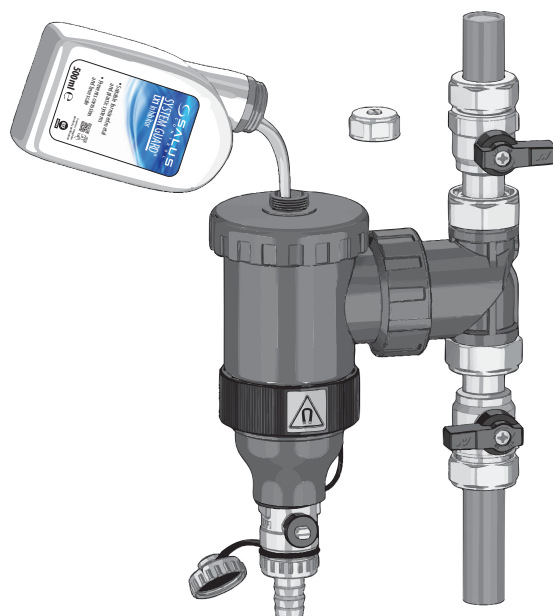

Jak používat štítek s datem přidání

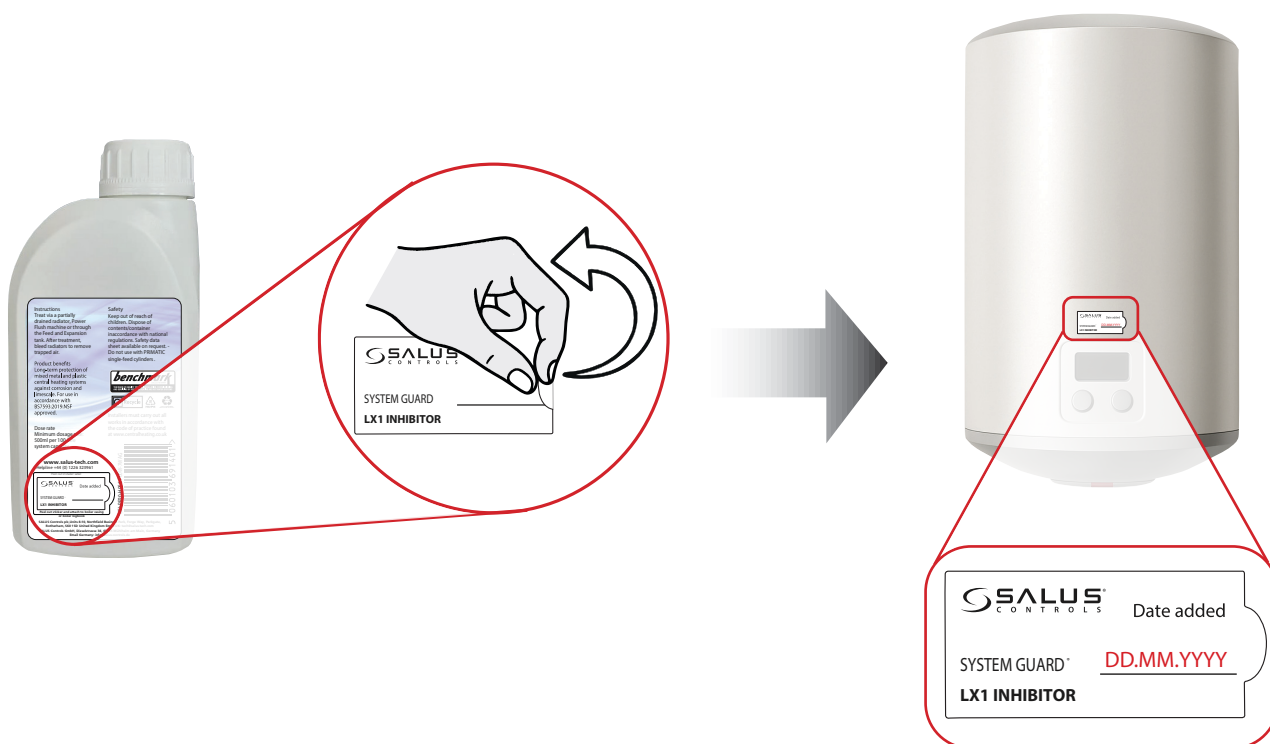

Odlepte nálepku s datem

Najděte malou předtištěnou nálepku „Datum přidání“ na lahvičce s inhibítorem LX1 a jemně zvedněte zaoblený okraj, abyste ji odlepili od lahvičky.

Zaznamenejte datum a nalepte nálepku

Nalepte štítek na místo a do prázdného pole označeného červeně napište datum přidání inhibítoru ve formátu DD.MM.RRRR.

⚠️ Pozor: Hladina inhibítoru by měla být kontrolována každoročně a dávka by měla být upravována každých pět let.

Informace o datu výroby

Každá láhev SALUS LX1 nese sedmimístný kód ve formátu **XXXXWWY**. V této sekvenci dvojice **WW** označuje týden výroby a přesně určuje týden, ve kterém byla láhev naplněna. Poslední znak **Y** označuje rok v rámci desetiletí a odpovídá poslední číslici celého roku výroby. Abyste zajistili správnou funkci produktu, měli byste jej použít do tří let od data uvedeného v tomto kódu.

