

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor


Introducción

El inhibidor líquido SALUS LX1 está especialmente formulado para sistemas domésticos de calefacción central realizados con diferentes metales y plásticos. Proporciona una protección integral, ya que previene la corrosión, la formación de incrustaciones de cal, el ruido de la caldera, bloqueos en la bomba y zonas frías, además de reducir la necesidad de purgar los radiadores con frecuencia. Contribuye a prolongar la vida útil de la instalación, optimizar la eficiencia energética y disminuir los costes de mantenimiento. El LX1 mantiene el rendimiento en condiciones óptimas y, al ser no tóxico, es seguro tanto para el usuario como para el medio ambiente.




Cómo utilizar el inhibidor SALUS LX1

- ✓ Agite bien la botella y asegúrese de que el sistema de calefacción esté lleno de agua y sin presión.
- ✓ Vierta los 500 mL completos de LX1 en el sistema (tratamiento para ~100 L de agua).
- ✓ Abra las válvulas de corte para hacer circular el agua y mezclar el inhibidor: agua caliente ($> 50^{\circ}\text{C}$) durante al menos 1 hora, tibia ($30-40^{\circ}\text{C}$) durante al menos 4 horas, o hasta 1 semana en sistemas fríos.
- ✓ Después de la circulación, cierre las válvulas, drene las impurezas a través del separador y coloque la etiqueta con la fecha del tratamiento en la caldera.
- ✓ Repita este tratamiento una vez al año para garantizar una protección continua contra la corrosión y las incrustaciones.

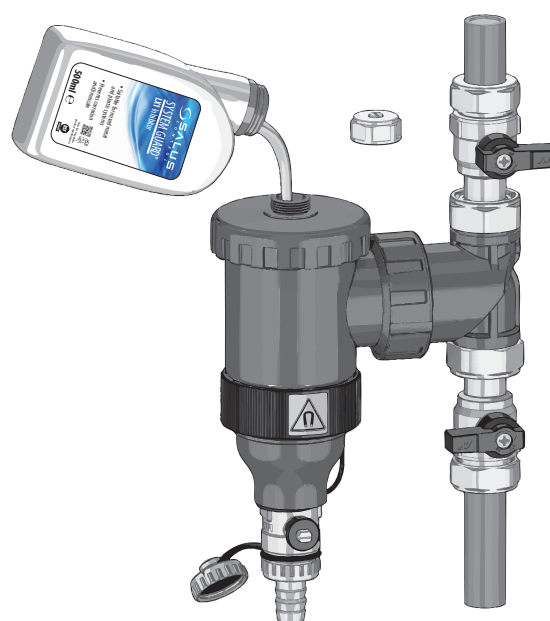

Cómo utilizar la etiqueta de fecha de adición

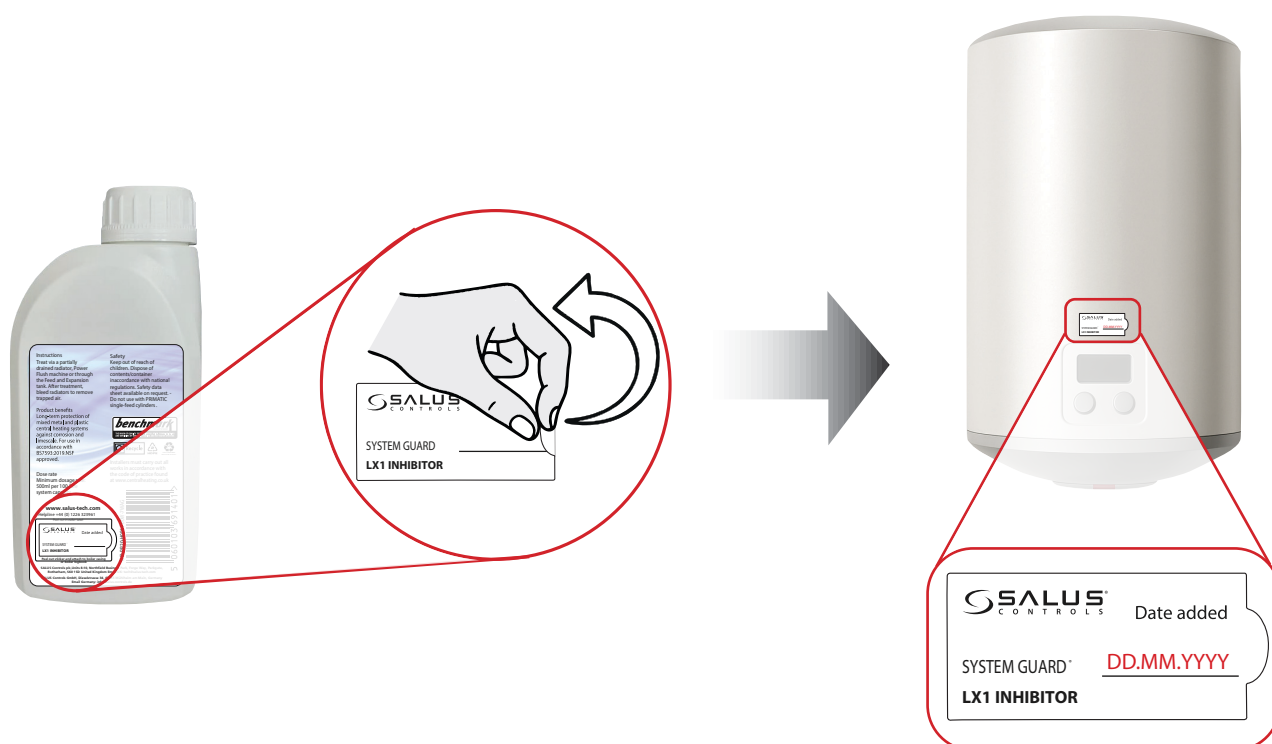

Despegue la etiqueta adhesiva con la fecha.

Localice la pequeña etiqueta autoadhesiva “Fecha de adición” preimpresa en la botella del inhibidor LX1 y levante suavemente el borde redondeado para despegarla de la botella.

Anote la fecha y pegue la etiqueta adhesiva.

Pegue la etiqueta adhesiva en su lugar y anote la fecha en que se añadió el inhibidor en el campo en blanco marcado en rojo, utilizando el formato DD.MM.AAAA.

⚠ Atención: El nivel de inhibidor debe comprobarse anualmente y volver a dosificarse cada cinco años.

Información sobre la fecha de producción

Cada botella de SALUS LX1 lleva un código de siete caracteres con el formato **XXXXWWY**. Dentro de esta secuencia, la pareja **WW** indica la semana de producción, señalando la semana exacta en la que se llenó la botella. El carácter final **Y** representa el año dentro de la década, coincidiendo con el último dígito del año completo de producción. Debe utilizar el producto dentro de los tres años siguientes a la fecha indicada por este código para asegurar que funcione correctamente.

