

SYSTEM GUARD®

Inhibitor LX1


Introducere

SALUS LX1 este un inhibitor lichid de înaltă performanță, special formulat pentru sistemele casnice de încălzire centrală realizate din metale mixte și materiale plastice. Acesta oferă o protecție completă a instalației, prevenind coroziunea, acumularea de calcar, zgomotul provenit din cazan, blocarea pompei și apariția punctelor reci în radiatoare. Prin acțiunea sa eficientă, reduce semnificativ necesitatea aerisirii frecvente a sistemului și contribuie la funcționarea lină și silențioasă a întregii instalații. Utilizarea regulată a LX1 contribuie la prelungirea duratei de viață a sistemului de încălzire, la creșterea eficienței energetice și la scăderea consumului de combustibil, reducând astfel costurile de întreținere. În plus, formula sa netoxică este sigură pentru utilizatori și prietenoasă cu mediul, susținând performanța de vârf fără riscuri pentru sănătate sau natură.




Cum se utilizează Inhibitorul SALUS LX1

- ✓ Agitați bine sticla și asigurați-vă că sistemul de încălzire este umplut cu apă și depresurizat.
- ✓ Se toarnă întreaga cantitate de 500 mL a inhibitorului LX1 în sistem (se tratează ~100 L de apă).
- ✓ Deschideți supapele de izolare pentru a permite circulația apei și amestecarea inhibitorului. Lăsați să circule timp de cel puțin 1 oră cu apă fierbinte ($> 50^{\circ}\text{C}$), 4 ore cu apă caldă ($30\text{--}40^{\circ}\text{C}$) sau până la 1 săptămână în sistemele reci.
- ✓ După circulație, închideți supapele, scurgeți impuritățile prin separator și aplicați eticheta cu data tratamentului pe cazan.
- ✓ Repetați acest tratament o dată pe an pentru a asigura o protecție continuă împotriva coroziunii și a calcarului.

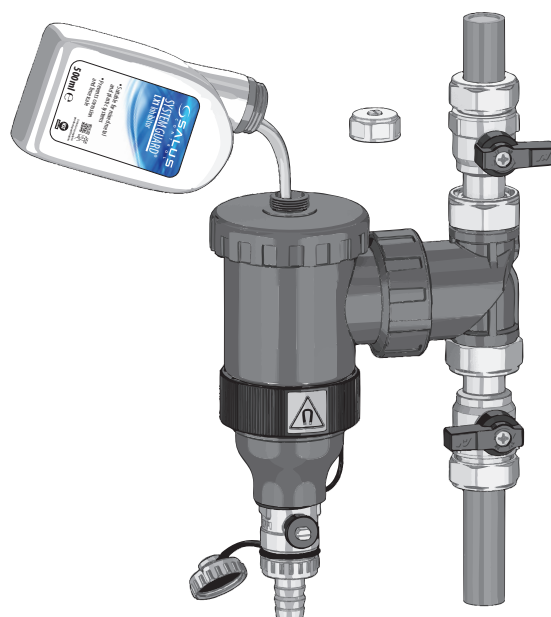

Cum se utilizează eticheta cu dată

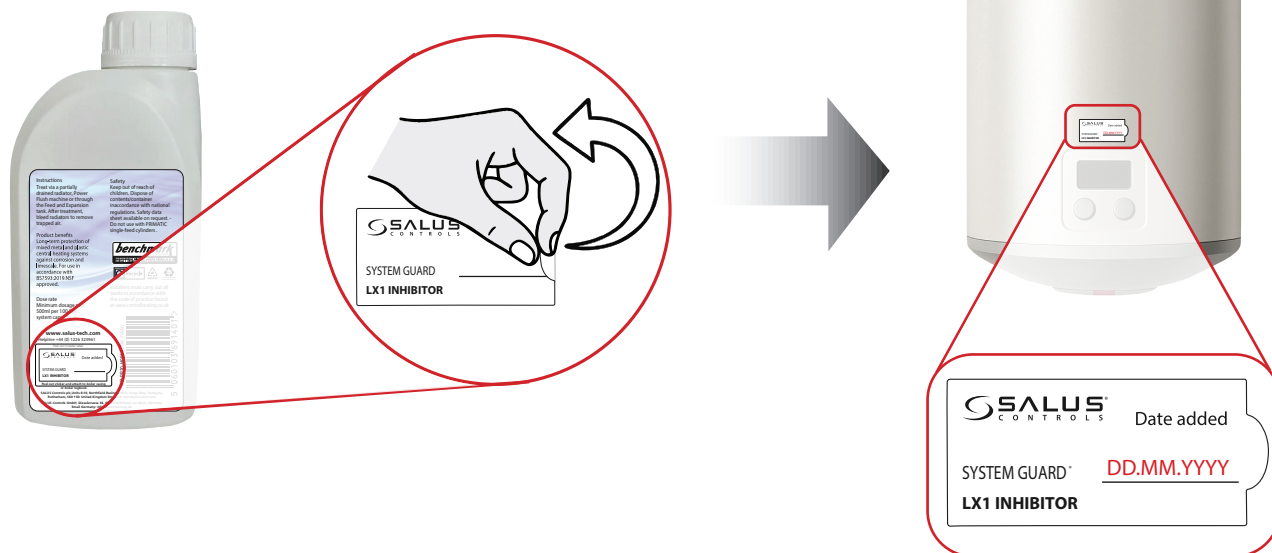

Dezlipiți eticheta autocolantă cu data

Se identifică autocolantul mic preimprimat "Date added" (Data adăugării) de pe flaconul de inhibitor LX1 - ridicați ușor marginea rotunjită pentru a-l îndepărta de pe flacon.

Adăugați data și aplicați autocolantul

Lipiți autocolantul și înregistrați data la care a fost adăugat inhibitorul în câmpul gol evidențiat, folosind formatul ZI / LUNĂ / AN.

⚠️ Atenție: Nivelul inhibitorului trebuie verificat anual și redozat la fiecare cinci ani.

Informații privind data producției

Fiecare sticlă SALUS LX1 poartă un cod de șapte caractere sub forma **XXXXWWY**. În cadrul acestei secvențe, **WW** reprezintă săptămâna de producție, indicând exact săptămâna în care sticla a fost umplută. Caracterul **Y** indică anul din deceniu, corespunde ultimei cifre a anului complet de producție. Produsul trebuie utilizat în termen de trei ani de la data indicată de acest cod pentru a vă asigura că acesta funcționează în conformitate.

Exemplu:

