



Introduction

The PS600 temperature sensor measures and reports the measured temperature periodically. The measured temperatures can be used in a variety of ways depending on the system configuration: by association with cooling / heating systems, lighting systems or with the products connected to smart outlets, water valves, etc. The sensor measuring range is an important feature and it offers the possibility to use the product to send notifications related to temperature values, to create safety methods by associating with other devices, or to collect data for good analysis. operation of heating / cooling systems. This product should be used in conjunction with the Universal Gateway (UG600 / UGE600) and the Salus Smart Home application.

Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Safety Information

Use in accordance to national and EU regulations. Use the device as intended, keeping it in dry condition. Product for indoor use only. Installation must be carried out by a qualified person in accordance to national and EU regulations.

Ivads

PS600 temperatūras jutīklis matuoja ir praneša apie sumatuotą temperatūrą. Iregistruotos temperatūras gali būti panaudotos įvairiais būdais, priklausomai nuo sistemos konfigūracijos: sujungus kartu su vėsinimo / šildymo sistemomis, apšvietimo sistemomis arba prie išmaniųjų SPE600 jungčių prijungtais produktais, sklendėmis, ir kt. Didelis jutiklio matavimų diapazonas yra svarbi savybė, dėl ko suteikiama plačios galimybės jutiklį panaudoti tiek šildymo, tiek ir vėsinimo sistemose (nuo sujungimo su kitais valdymo įrenginiais iki duomenų kaupimo analitiniams tikslais). Siekiant, kad jutiklis veiktų, būtini UGE600 internetiniai vartai (parduodami atskirai) bei SALUS Smart Home programėlė.

2405-2480MHz; <14dBm

Produkto atitiktis

Produktas tenkina sekancijų ES direktyvų nuostatas: 2014/53/ES, 2011/65/ES. Visa informacija prieinama internetiniame tinklalapyje www.saluslegal.com

Saugumas

Informacija apie saugumą. Naudoti, vadovaujantis ES teritorijoje ir duotoje valstybėje galiojančiais teisės aktais. Įrenginys skirtas naudoti tik pastatų viduje. Saugoti nuo drėgmės. Prieš pradėdami įrenginį valyti, privalote atjungti maitinimą. Valyti sausu skuduru.

Įvadas

Temperatūros sensoris PS600 mēra un ziņo par izmērito temperatūru. Nofiksēto temperatūru var izmantot dažādos veido, atkarībā no sistēmas konfigurācijas: kombinācijā ar dzesēšanas / apkures sistēmām, apgaismojuma sistēmām vai produktiem, kas pievienoti viedajiem SPE600 spraudņiem, vārstiem, u.tml. Svarīga sensora īpašība ir plašs mēršanas diapazons, kas ļauj to izmantot gan apkures, gan dzesēšanas sistēmās (savienošana ar citām vadības ierīcēm vai datu savākšana analīzes nolūkiem). Sensora darbībai ir nepieciešami UGE600 interneta vārti (neietilpst komplektā) un SALUS Smart Home lietojumprogramma.

Produkta atbilstība

Produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES. Pilna informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Drošība

Informācija par drošību. Lietot saskaņā ar ES noteikumiem un jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem. Paredzēts lietošanai iekštelpās. Sargāt no mitruma. Pirms tīrīšanas izslēdziet strāvas padevi. Noslaukiet ar sausu drānu.

Sissejухatub

Temperatūrai andur PS600 mōdab ja raporteirib mōdēdetud temperatūrai.

Salvestatud temperatūre saab kasutada erinevalt viisil, sōltuvalt sūsteemi konfiguratsioonist: koos jahutus- / kūttēsūsteemide, valgustusūsteemide vōi SPE600 nutipistikute, ventilide jms ūhendatud toodetega.

Anduri suur mōteepirkond on oluline omadus ja pakub laialdast rakendatavust nii kūtē- kui ka jahutusūsteemide jaoks (alates ūhendamisest teiste jūhtimisēadmetega kuni andmete kogumiseni analūisi eesmārgil).

Sensori tōotāmiseks on vaja Interneti-ūiisi UGE600 (mūiaksē eraldi) ja rakendust SALUS Smart Home.

Toote vastavus

Toode un vastavuses jārgmiste direktiividega UE: 2014/53/UE, 2011/65/UE. Rohkem informatsiooni on saadaval interneti lehel www.saluslegal.com

2405-2480MHz; <14dBm

Ohutus

Informatsioņ ohutuse kohta. Toodet tuleb kasutada vastavalt EU direktiividele ja asukoha riigis kehtivātele eeskirjādele. Kasutamiseks eranditult ainult siseruumides. Kaitsta niiskuse est. Enne puhastamist tuleb lahtiihendada vooluvōrgust. Pūhkida ūle kuiva lapiga.

Installation

Select a location for the sensor wall installation, if you install the sensor vertically, point the metal bracket down the mounting bracket. Horizontal installation is also possible.

For the most accurate temperature reading, the sensor must be installed in an open space, away from drafts.

Įdiegimas

Pasirinkite jutiklio įdiegimo vietą, jeigu montuosite jutiklį vertikaliai, tuomet metalinį gnybtą nukreipkite į apačią. Galima taip pat montuoti horizontalioje padėtyje.

Norėdami gauti kiek įmanoma tikslesnius temperatūros matavimų parodymus, jutiklį privalote įdiegti atviroje erdvėje, kuo toliau nuo skersvėjų ar saulės įkaitintų vietų.

Uzstādīšana

Izvēlieties sensora uzstādīšanas vietu, uzstādot sensoru vertikāli, novērsiet metāla fiksatoru uz leju. Ir arī iespējama horizontālā montāža.


Lai iegūtu precīzāko temperatūras mērījumu, sensors jāuzstāda atklātā vietā, prom no caurvēja un tiešiem saules stariem.

Paigaldus

Vali anduri paigaldamiseks sobiv koht, kui soovid anduri paigaldada püstiselt, suuna metallist jalg alla. Võimalik on ka horizontaalne paigaldus.

Tāpsema temperatūrināidnu saamiseks peaks andur olema paigaldatud avatud alale, eemale otsesest pāikesevalgusest.

1




Position the wall bracket and secure it using the supplied screws.

Jutiklio korpusā pridēkite pasirinktoje vietoje ir jį prisukite, panaudodami kartu su produktu pristatytus varžtus.

Novietojiet sensora korpusu izvēlētajā vietā un pieskrūvējiet to ar komplektā esošajām skrūvēm.

Aetage andur soovitud kohta ja kinnitage kaasasoleva kruviga.

2



Place the sensor above the hook and slide it into position.

Metalinį jutiklio gnybtą pritvirtinkite tikslinėje vietoje.

Novietojiet sensora metāla fiksatoru paredzētajā vietā.

Metallklamber asetage soovitud kohta.

Location

The temperature sensor is designed to be mounted on Ø 15 mm or Ø 18 mm on the metal/plastic pipe. For the most accurate temperature reading, the sensor must be installed in an open space, away from drafts.

Additionally, the PS600 temperature sensor can be used in specific applications, such as reading the temperature value from a boiler shelf. In this case, remove the holding copper clamp and use only the body of the sensor.

Vieta

Temperatūras jutiklis skirtas montuoti prie 15 mm arba 18 mm skersmens varinio vamzdžio. Norėdami gauti kiek įmanoma tikslesnius temperatūros matavimų parodymus, jutiklį privalote įdiegti atviroje erdvėje, kuo toliau nuo skersvėjų ar saulės įkaitintų vietų.

Temperatūros jutiklis PS600 taip pat gali būti naudojamas, siekiant nuskaityti karšto būtinio vandens katilo temperatūros vertę. Tokiu atveju, nuimkite užspaudimo apkaabą ir panaudokite patį jutiklio elementą.

Atrašanās vieta


Temperatūras sensors ir paredzēts uzstādīšanai uz vara caurules ar diametru 15 mm vai 18 mm. Lai iegūtu precīzāko temperatūras mērījumu, sensors jāuzstāda atklātā vietā, prom no caurvēja un tiešiem saules stariem.

PS600 temperatūras sensoru var arī izmantot, lai nolasītu SKŪ tvertnes temperatūru. Šādā gadījumā noņemiet fiksatoru un izmantojiet pašu sensora daļu.

Asukoht

Temperatūraindur on ette nähtud paigaldamiseks vasktorule läbimõõduga 15 mm või 18 mm. Täpsema temperatūrināidnu saamiseks peaks andur olema paigaldatud avatud alale, eemale varjudest ja otsesest pāikesevalgusest.

PS600 temperatūrainduriit võib kasutada ka soojaveepaagi temperatūrai lugemiseks. Sellises olukorras eemaldage klamber ja kasutage ainult anduri elementi.

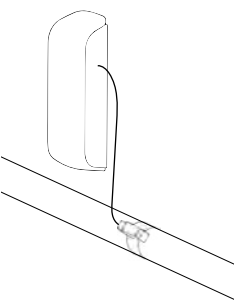

LED-SIGNAL

Solid at startup

3 flashes-pause, 3 flashes-pause

LED DIODO PARODYMAI

Nuolatinė šviesa paleidimo metu

3 sumirksėjimai, vėliau pauzė

LED DIODES INDIKĀCIJA

Nepārtraukta gaisma iedarbinot

3 reizes mirgo, pēc tam pārtraukums

Descriptopn

Initialisation, check the reset

Network search

Aprāšymas

Paleidimas, nustatymų atkūrimas

Tinklo paieška

Apraksts

Iedarbināšana, atiestate

Tikla meklēšana




LED tāhīs Kirjeldus

Pūšiv tuluke peale käivitamisest Paigaldus, reset
 3 korda vilkumist, millele Võrgu otsimine järgneb paus

Connecting to the network

Prijungimas prie tinklo











Remove the electrical tape, if you have not already done so, to begin the synchronization process.

Siekdami pradėti poravimo procesą, nuimkite izoliacinę juostą.

Noņemiet elektrisko lentu, lai sāktu savienošanas pāri procesu.

Eemaldage lint, et alustada sidumisprotsessi.




OneTouch OneTouch

The OneTouch feature allows you to set operating rules for your device. For the temperature sensor, for example, you can activate email alerts when the sensor reads temperature values below those set by you.

OneTouch OneTouch

OneTouch funkcija ļauj definēt ierīces darbības noteikumus. Piemēram, var aktivizēt sms/e-pasta paziņojumus, kad sensors nolasa zemākas vērtības nekā lietotāja noteiktās vērtības, vai ieslēgt/izslēgt citu Smart Home ierīci (piem. Smart Plug SPE600) atkarībā no sensora izmērītās temperatūras.

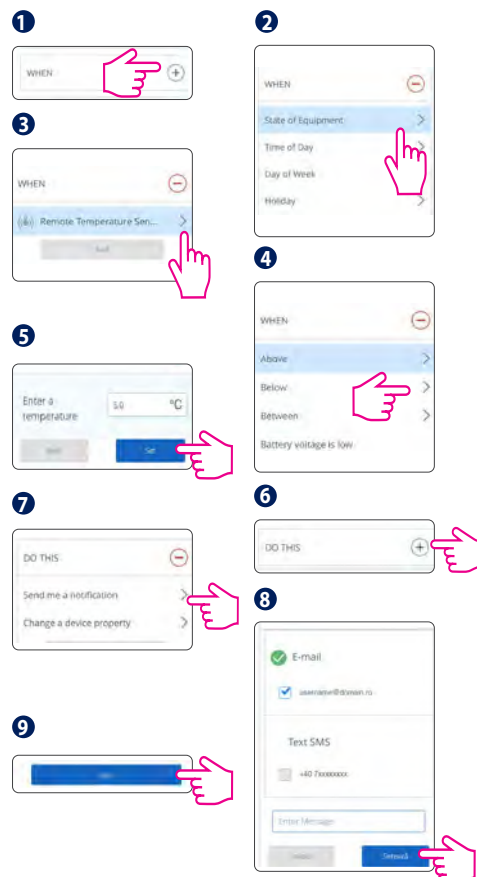

Technical specifications

Power Supply	CR2 lithium battery
Temperature reading interval	-50°C - 100°C
Cable length [mm]	470
Dimensions [mm]	73.5 x 24.7 x 20

Techninė specifikacija

Maitinimas	CR2 tipo baterija
Temperatūras matavimo ribos	-50°C - 100°C
Laido ilgis [mm]	470
Matmenys [mm]	73.5 x 24.7 x 20

Tehniškā specifikācija


Strāvas padeve	CR2 tipa baterija
Temperatūras mērīšanas diapazons	-50°C - 100°C
Kabeļa garums [mm]	470
Izmēri [mm]	73,5 x 24,7 x 20

Tehniline spēsifikatsioon


Toide	Batarei tüüp CR2
Temperatuuri mōõte vahemik	-50°C - 100°C
Kaabli pikkus [mm]	470
Mōõdud [mm]	73.5 x 24.7 x 20

Reset Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Gamyklinių nustatymų atkūrimas Tehase seadete taastamine

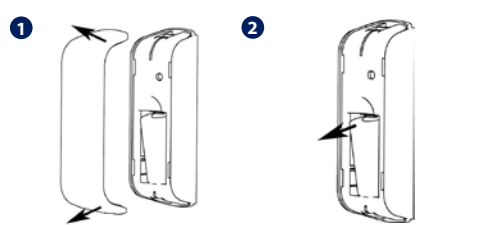


Remove the front cover. Remove the battery.
 Nuimkite priekinį korpusą. Išimkite bateriją.
 Noņemiet priekšējo vāku. Izņemiet bateriju.
 Eemalda eesmine kaas. Vōta vālja batarei.

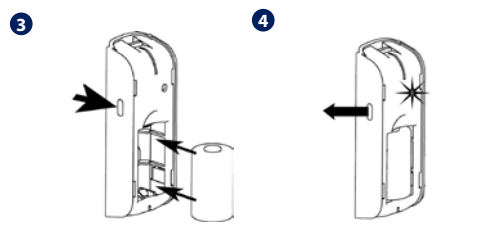

Press and hold the side button while you reinsert the battery. Release the side knob when the LED flashes. The sensor will return to factory settings and enter pairing mode.
 Baterijos dėjimo metu paspauskite ir prilaikykite šoninį mygtuką. Kuomet LED diodas pradės mirksėti, tuomet atleiskite šoninį mygtuką. Jutiklis atkurs gamyklinius nustatymus ir pereis prie poravimo režimo.
 Ievietojot bateriju, turiet nospiestu sānu pogu. Atlaidiet sānu pogu, kad LED diode sāk mirgot. Sensors atjauno noklusējuma iestatījumus un pāriet savienošanas pāri režimā.

Vajuta ja hoia külgmist nuppu batarei eemaldamise ajal. Vabasta külgmine nupp, kui LED tuluke hakkab vilkuma. Andur naaseb tehase seadete juurde ja läbib sidumisfaasi.



Put back the front cover. Uzdēkite priekinį korpusą.
 Uzstādiēt priekšējo vāku. Aseta eesmine kaas tagasi.