



PRODUCER:
SALUS Controls Plc Units 8-10
Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate,
Rotherham S60 1SD, United
Kingdom



SALUS Controls is a member of the Computime Group.
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Вступ

За допомогою програмованих термостатів RT510 / RT510RF ви можете включити або вимкнути систему опалення в міру необхідності, відповідно до заданої вами температурою. Стану роботи системи зображено на екрані термостата. За допомогою численних функцій ви можете задати різні режими роботи - Авто режим (робота за розкладом), Ручний, Захист від замерзання або режим Відпустка. Перед першим запуском термостата необхідно прочитати цю інструкцію. Використовуйте тільки лужні батареї типу AA, 1,5V, батарейний відсік знаходиться під кришкою. Забороняється використовувати акумуляторні батареї.

Сертифікат відповідності

Компанія SALUS Controls інформує, що дане обладнання відповідає Директивам: EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35 / EU, RED 2014/53 / EU / RoHS 2011/65 / EU. Повну інформацію щодо Декларації відповідності знайдете на нашому сайті: www.saluslegal.com

Інформація про безпеку

Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Термостат SALUS можна застосовувати для управління опаленням тільки всередині сухих приміщень. Цей пристрій повинен встановлюватися тільки кваліфікованим спеціалістом. Установка пристрою повинна відповідати керівництву, нормам і правилам, що діють в місті, країні або державі, де вона виготовляється. Недотримання вимог відповідних інструкцій, стандартів і правил може привести до травм, смерті або судовим наслідкам.

Введение

С помощью программируемых термостатов RT510/RT510RF вы можете включить или выключить систему отопления по мере необходимости, в соответствии с заданной вами температурой. Состояние работы системы изображено на экране термостата. С помощью многочисленных функций вы можете задать разные режимы работы - Авто режим (работа по расписанию), Ручной, Защиту от замерзания или режим Отпуска. Перед первым пуском термостата необходимо прочитать нынешнюю инструкцию. Применять только щелочные батареи типа AA, 1,5V, батарейный отсек находится под крышкой. Запрещается использовать аккумуляторные батареи.

Продукция соответствует

Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам: EMC 2014/30/ EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU и RoHS 2011/65/EU. Полную информацию относительно Декларации соответствия найдите на нашем сайте: www.saluslegal.com.

Інформація по безпекопасті

Используйте оборудование согласно инструкции. Термостаты от SALUS можно применять для управления отоплением только внутри помещений. Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Установка устройства должна соответствовать руководству, нормам и правилам, действующим в городе, стране или государстве, где она производится. Несоблюдение требований соответствующих руководств, стандартов и правил может привести к травмам, смерти или судебному преследованию.

Технічні характеристики


Технические характеристики

	Термостат RT510	Термостат RT510TX
UA: Живлення термостата	RUS: Питание термостата	UA: 2 x батареї AA RUS: 2 x батареї AA
UA: Макс. навантаження	RUS: Макс. нагрузка	3 (1) A
UA: Виходи	RUS: Выход	UA: Безпотенціальне реле NO/COM/NC RUS: Беспотенциальное реле NO/COM/NC
UA: Діапазон регулювання темп.	RUS: Диапазон регулировки темп.	5 - 35°C
UA: Точність вимірюваної темп.	RUS: Точность измеряемой темп.	0.1°C або/ или 0.5°C
UA: Алгоритм управління	RUS: Алгоритм управления	TPI або гістерезис/TPI или гистерезис ±0.25°C
UA: Частота радіосигналу	RUS: Частота радиосигнала	868 MHz
UA: Розміри [мм]	RUS: Размеры [мм]	120x96x27

Приймач RXRT510	
Живлення приймача	230 V AC
Макс. навантаження	16 (5) A
Вихід	Безпотенціальне реле NO / COM
Частота радіосигналу	868 MHz
Розміри [mm]	96x96x27


Приёмник RXRT510	
Питання приймача	230 V AC
Макс. нагрузка	16 (5) A
Выход	Беспотенциальное реле NO/COM
Частота радиосигнала	868 MHz
Размеры [mm]	96x96x27

Функції кнопок

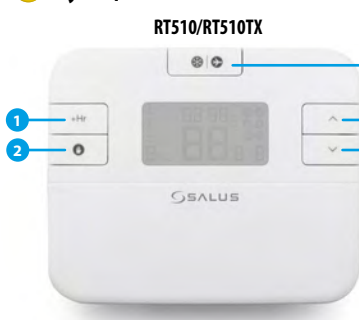

1. Тимчасовий ручний режим
2. Ручний режим
3. Захист від замерзання / Відпустка
4. Зміна параметра в більшу сторону
5. Зміна параметра в меншу сторону
6. В ручному режимі - включений
7. В ручному режимі - вимкнений
8. Приймач працює в Авто режимі, відповідно сигналу, отриманого від передавача
9. Приймач працює в ручному режимі (на підставі положення верхнього перемикача)


Функции кнопок

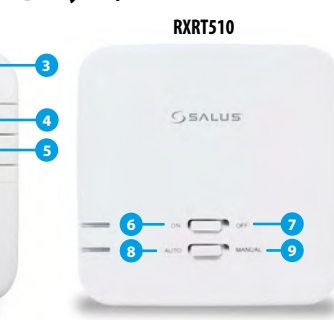

1. Временной ручной режим
2. Ручной режим
3. Защита от замерзания / Отпуск
4. Изменение параметра в большую сторону
5. Изменение параметра в меньшую сторону
6. В ручном режиме - включенный
7. В ручном режиме - выключенный
8. Приемник работает в Авто режиме, соответственно сигналу, полученному от передатчика
9. Приемник работает в ручном режиме (на основании положения верхнего переключателя)

Опис значків на екрані

1. День тижня
2. Номер поточної програми
3. Ікона програми
4. Налаштування
5. Актуальна / задана темп.
6. Тимчасовий ручний режим
7. Розрядження батареї
8. RF сигнал (тільки RT510RF)
9. Нагрів
10. Ручний режим
11. Відпустка
12. Режим захисту від замерзання
13. Одиниця температури
14. AM/PM
15. Час

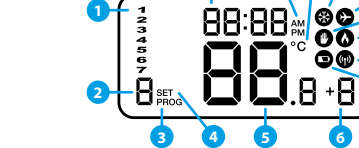

Описание значков на экране

1. День недели
2. Номер текущей программы
3. Икона программы
4. Настройки
5. Измеряемая / заданная темп.
6. Временной ручной режим
7. Разряджения батареи
8. RF сигнал (только RT510RF)
9. Нагрев
10. Ручной режим
11. Отпуск
12. Режим защиты от замерзания
13. Единица температуры
14. До полудня / После полудня
15. Время

Опис електричних клем в термостаті RT510

Клемы	Функция
1 - COM	Загальний безпотенціальний
2 - NC	Нормально закритий
3 - NO	Нормально відкритий

Клемма	Функция
1 - COM	Общий беспотенциальный
2 - NC	Нормально закрытый
3 - NO	Нормально открытый

Описание электрических клемм в термостате RT510



Опис електричних клем в приймачі RXRT510

Клемы	Функция
NO	Нормально відкритий
COM	Загальний безпотенціальний
L	Фаза живлення 230 V AC
N	Нейтраль

Описание электрических клемм в приёмнике RXRT510


Клемма	Функция
NO	Нормально открытый
COM	Общий беспотенциальный
N	Нейтраль
L	Фаза питания 230 V AC

Налаштування DIP - перемикачів

Тип контролю	TPI	Гистерезис
Принцип дії	Якщо ви виберете TPI за допомогою 2 DIP - перемикача, тоді 1 DIP - перемикач буде активний. З його допомогою можете вибрати кількість циклів в годину - вибираєте між низьким рівнем комфорту (6 CPH) і високим (9 CPH) - рекомендується для управління теплою підлогою.	Якщо ви виберете гістерезис за допомогою 2 DIP - перемикача, тоді 1 DIP - перемикач буде не активний (не має функції). Величина гістерезиса +/- 0.25°C - рекомендується для управління опалювальним обладнанням.

Настройки DIP - переключателей

Тип контроля	TPI	Гистерезис
Принцип действия	Если вы выберете TPI с помощью 2 DIP - переключателя, 1 DIP - переключатель будет активен. С его помощью можете выбрать количество циклов в час - выбираете между низким уровнем комфорта (6 CPH) и высоким (9 CPH) - советуется для управления теплым полом.	Если вы выберете гистерезис с помощью 2 DIP - переключателя, 1 DIP - переключатель тогда будет не активен (не имеет функции). Величина гистерезиса +/- 0.25°C - советуется для управления отопительным оборудованием.



RUS:

Тип контроля	TPI	Гистерезис
Принцип действия	Если вы выберете TPI с помощью 2 DIP - переключателя, 1 DIP - переключатель будет активен. С его помощью можете выбрать количество циклов в час - выбираете между низким уровнем комфорта (6 CPH) и высоким (9 CPH) - советуется для управления теплым полом.	Если вы выберете гистерезис с помощью 2 DIP - переключателя, 1 DIP - переключатель тогда будет не активен (не имеет функции). Величина гистерезиса +/- 0.25°C - советуется для управления отопительным оборудованием.




Схема підключення термостата RT510




Схема подключения термостата RT510

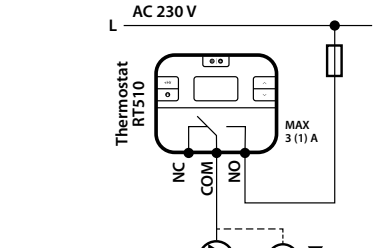


Схема підключення RT510RF

UA: **Важливо:** У разі, якщо Ви купили комплект RT510RF - пристрій вже пов'язаний один з одним.
RUS: **Важно:** В случае, если Вы купили комплект RT510RF - устройства уже сопряжены друг с другом.






Схема подключения RT510RF

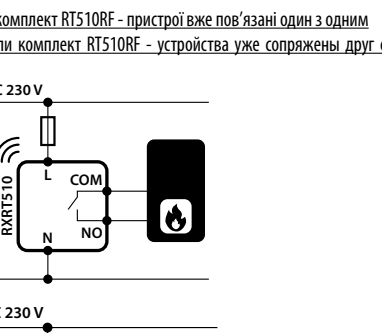

Налаштування часу




UA: Натисніть і утримуйте близько 3 сек. кнопки SELECT і SET одночасно.
RUS: Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопки SELECT и SET одновременно.


Настройки времени




UA: За допомогою кнопок ^ або v виберіть формат часу.
RUS: С помощью кнопок ^ или v выберите формат времени.




UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.

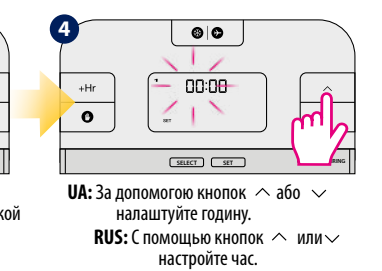


UA: За допомогою кнопок ^ або v налаштуйте годину.
RUS: С помощью кнопок ^ или v настройте час.




UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.

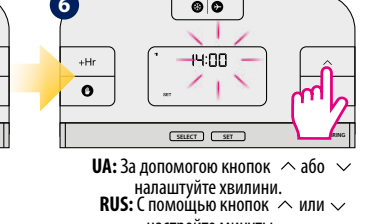


UA: За допомогою кнопок ^ або v налаштуйте хвилини.
RUS: С помощью кнопок ^ или v настройте минуты.

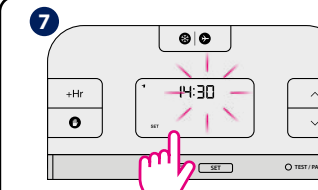

UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.

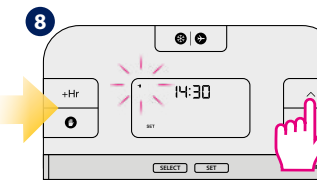

UA: За допомогою кнопок ^ або v виберіть день тижня.
RUS: С помощью кнопок ^ или v выберите день недели.

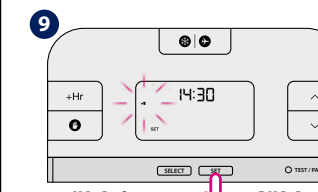

UA: Вибір підтвердіть кнопкою SET.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SET.




UA: Термостат повернеться в головне меню.
RUS: Термостат вернется в главное меню.

Програмування - автоматичний режим


UA: Ви можете зробити власні налаштування програмування вашого термостата. За допомогою 1 DIP перемикача вибираєте опцію - 5 + 2, або щоденне програмування (24 год.). Програмувати терморегулятор RT510RF, пам'ятайте, що потрібно використовувати всі тимчасові зони (всі періоди).
RUS: Вы можете сделать собственные настройки программирования вашего термостата. Вы можете изменить настройки программирования с опции 5+2 на ежедневное программирование с помощью параметра d04 в режиме установщика. Программуя терморегулятор RT510RF, помните, что нужно использовать все временные зоны (все периоды).



UA: Натисніть кнопку SET, щоб почати процес програмування.
RUS: Нажмите кнопку SET, чтобы начать процесс программирования.

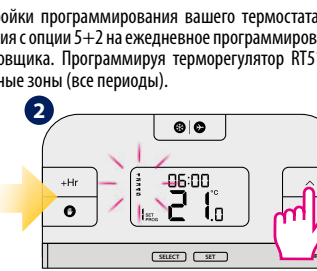


UA: За допомогою кнопок ^ або v виберіть день / дні з яких бажаєте почати програмування.
RUS: С помощью кнопок ^ или v выберите день / дни с которых хотите начать программирование.

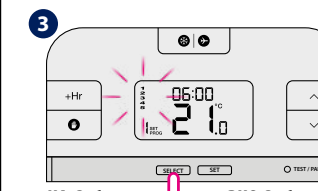


UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.




UA: За допомогою кнопок ^ або v задайте час початку першої програми.
RUS: С помощью кнопок ^ или v задайте время начала первой программы.

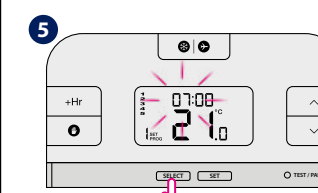


UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.

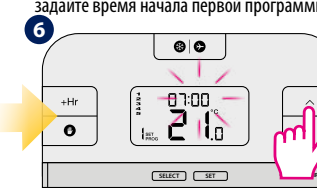


UA: За допомогою кнопок ^ або v задайте хвилину початку першої програми.
RUS: С помощью кнопок ^ или v задайте время начала первой программы.

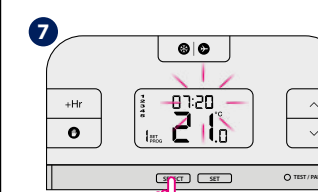

UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.

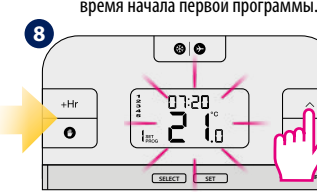

UA: За допомогою кнопок ^ або v задайте температуру для першої програми.
RUS: С помощью кнопок ^ или v задайте температуру для первой программы.

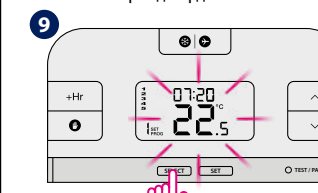

UA: Вибір підтвердіть кнопкою SELECT.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SELECT.




UA: Повторіть кроки 4-9, щоб задати настройки для наступних програм. Після завершення процесу програмування натисніть кнопку SET.
RUS: Повторите шаги 4-9, чтобы задать настройки для следующих программ. После завершения процесса программирования нажмите кнопку SET.

Тимчасовий ручний режим **Временный ручной режим**

UA: Функція застосовна тільки в авто режимі. Якщо під час роботи регулятора відповідно до розкладу ви задасте температуру вручну, тоді ця температура буде утримуватися до моменту початку наступної програми за розкладом.

RUS: Функция применима только в авто режиме. Если во время работы регулятора согласно расписанию вы зададите температуру вручную, тогда эта температура будет удерживаться до момента начала следующей программы по расписанию.

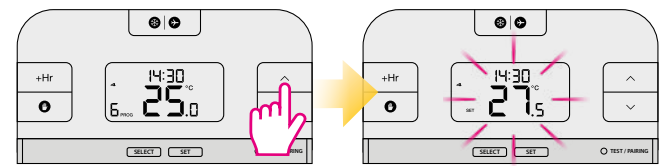


UA: За допомогою кнопок \wedge або \vee задайте нову температуру.
RUS: С помощью кнопок \wedge или \vee задайте новую температуру.

UA: Після цього термостат повернеться до головного меню.
RUS: После этого термостат вернется к главному экрану.

UA: Даний режим включиться, коли регулятор перейде до наступної програми.
RUS: Данной режим выключится, когда регулятор перейдет к следующей программе.


Постійний ручний режим і налаштування заданої температури

UA: В даному режимі термостат не працює по запрограмованим періодам, а весь час утримує задану температуру.
RUS: В данном режиме термостат не работает по запрограммированным периодам, а всё время удерживает заданную температуру.

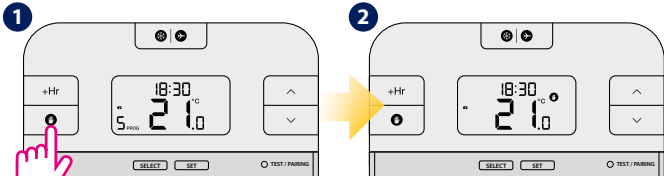

UA: Натисніть кнопку 1, щоб включити даний режим.
RUS: Нажмите кнопку 1, чтобы включить данный режим.

UA: Після цього термостат повернеться до головного вікна.
RUS: После этого термостат вернется к главному экрану.

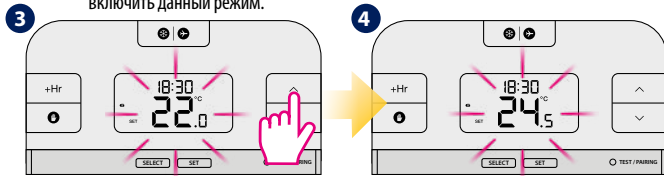

UA: За допомогою кнопок \wedge або \vee задайте необхідну температуру.
RUS: С помощью кнопок \wedge или \vee задайте требуемую температуру.


UA: Після цього термостат повернеться до головного вікна.
RUS: После этого термостат вернется к главному экрану.

UA: Натисніть кнопку 1, щоб вимкнути ручний режим. Значок руки 1 зникне з екрану термостата.
RUS: Нажмите кнопку 1, чтобы выключить ручной режим. Значок руки 1 исчезнет из экрана термостата.

Ручний режим на час (+Hr)


UA: Ця функція доступна як в авто так і в ручному режимі. Функцію застосовується для завдання температури на певну кількість часу (до 9 годин). Після цього часу термостат повернеться до попереднього режиму роботи.

RUS: Данная функция доступна как в авто так и в ручном режиме. Функцию применяется для задания температуры на определенное количество времени (до 9 часов). После этого времени термостат вернется в предыдущий режим работы.

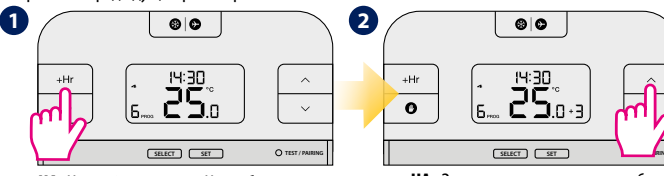

UA: Натисніть кнопку +Hr, щоб включити ручний режим на час. (Наприклад: 3 години - натисніть тричі).
RUS: Нажмите кнопку +Hr, чтобы включить ручной режим на время. (например: 3 часа - нажмите трижды).

UA: За допомогою кнопок \wedge або \vee задайте необхідну температуру.
RUS: С помощью кнопок \wedge или \vee задайте требуемую температуру.

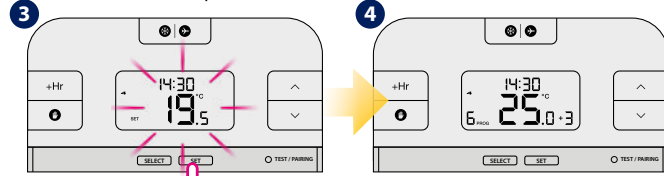


UA: Вибір підтвердіть кнопкою SET.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SET.

UA: Після цього термостат повернеться до головного вікна.
RUS: После этого термостат вернется к главному экрану.

Ручний режим на время (+Hr)


UA: Завершення ручного режиму завчасно
RUS: Завершение ручного режима раньше времени

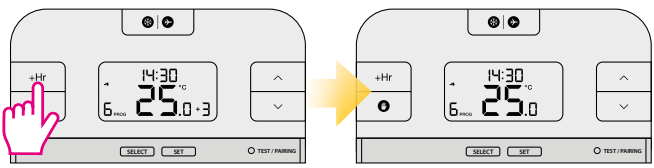

UA: Натисніть кнопку +Hr до того, поки кількість годин не зникне з екрану.
RUS: Нажмите кнопку +Hr до того, пока количество часов не исчезнет из экрана.


Захист від замерзання **Защита от замерзания**

UA: За замовчуванням температура захисту від замерзання задана на 5°C, щоб змінити задану температуру даного режиму, перейдіть в режим інсталятора (параметр d03).
RUS: По умолчанию температура защиты от замерзания задана на 5°C. Чтобы изменить заданную температуру данного режима, перейдите в режим установщика (параметр d03).

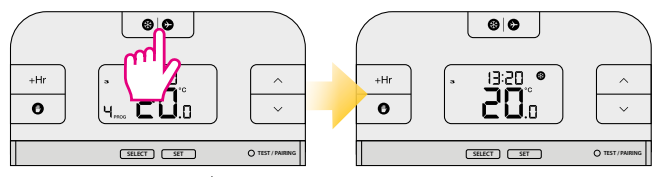


UA: Натисніть кнопку \otimes і утримуйте її близько 3 сек., щоб включити режим захисту від замерзання.
RUS: Нажмите кнопку \otimes и удерживайте её около 3 сек., чтобы включить режим защиты от замерзания.

Завершення режиму Захисту від замерзання

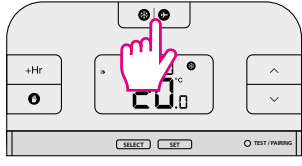


UA: Натисніть кнопку \otimes і утримуйте її близько 3 сек., щоб вимкнути режим захисту від замерзання.
RUS: Нажмите кнопку \otimes и удерживайте её около 3 сек., чтобы выключить режим защиты от замерзания.

Извершение режима Защиты от замерзания




Сплячий режим

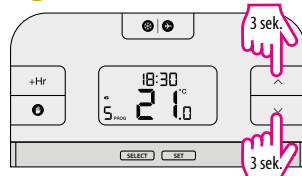


UA: Натисніть і утримуйте близько 3 сек. кнопки \wedge і \vee одночасно, щоб включити сплячий режим.
RUS: Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопки \wedge и \vee одновременно, чтобы включить спящий режим.

Спящий режим




UA: Сплячий режим активний.
RUS: Спящий режим активен.

UA: Коли режим сну активний, всі функції термостата будуть припинені.
RUS: Когда режим сна активен, все функции термостата будут приостановлены.

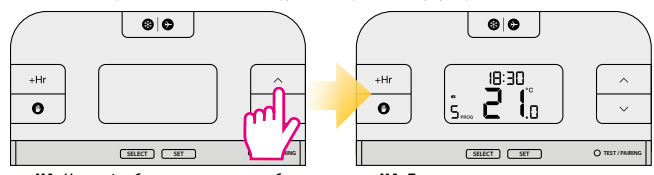


UA: Натисніть будь-яку кнопку, щоб деактивувати сплячий режим.
RUS: Нажмите любую кнопку, чтобы дезактивировать спящий режим.



UA: Терморегулятор повернеться до попереднього режиму роботи.
RUS: Терморегулятор вернется к предыдущему режиму работы.

Режим Відпустки


UA: Вибір часу роботи даного режиму. Під час періоду, буде активований режим захисту від замерзання.
RUS: Выберите время работы данного режима. Во время периода, будет активирован режим защиты от замерзания.

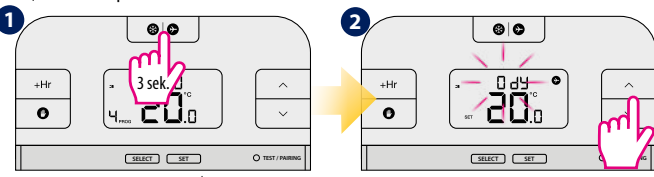

UA: Натисніть кнопку \otimes і утримуйте її близько 3 сек., щоб включити режим відпустки.
RUS: Нажмите кнопку \otimes и удерживайте её около 3 сек., чтобы включить режим отпуска.

Режим Отпуск

UA: За допомогою кнопок \vee або \wedge задайте кількість днів для режиму відпустки.
RUS: С помощью кнопок \vee или \wedge задайте количество дней для режима отпуска.

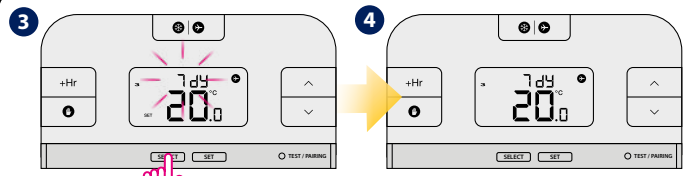

UA: Максимально можете задати 31 день. Підтвердіть вибір кнопкою SELECT.
RUS: Максимально можете задать 31 день. Подтвердите выбор кнопкой SELECT.


UA: Натисніть кнопку \otimes і утримуйте її близько 3 сек., щоб вимкнути режим відпустки. Значок літака \otimes зникне з екрану термостата.
RUS: Нажмите кнопку \otimes и удерживайте её около 3 сек., чтобы выключить режим отпуск. Значок самолёта \otimes исчезнет из экрана термостата.

Парування RT510TX з приймачем

UA: Важливо: У разі, якщо Ви купили комплект RT510RF - пристрої вже пов'язані один з одним.
RUS: Важно: В случае, если Вы купили комплект RT510RF - устройства уже сопряжены друг с другом.

UA: Якщо ви хочете заново з'єднати регулятор і приймач, переконайтеся, що приймач відключений від живлення і що він встановлений в АВТО режим, і в положення ON. Підключіть живлення до приймача - червоний світлодіод на приймачі почне світити постійним світлом. Потім встановіть перемикач на приймачі в позиції OFF і відразу (без затримки) перемикач в позицію ON. Червоний світлодіод почне блимати, це означає, що приймач знаходиться в режимі сполучення.


RUS: Если Вы хотите заново сопрячь передатчик и приёмник, убедитесь, что приёмник отключен от питания и что он установлен в АВТО режим, в позицию ON. Подключите питание к приёмнику - красный светодиод на приёмнике начнёт светить постоянным светом. Затем установите переключатель на приёмнике в позицию OFF и сразу (без задержки) переключите в позицию ON. Красный светодиод начнет мигать, это означает, что приёмник находится в режиме сопряжения.

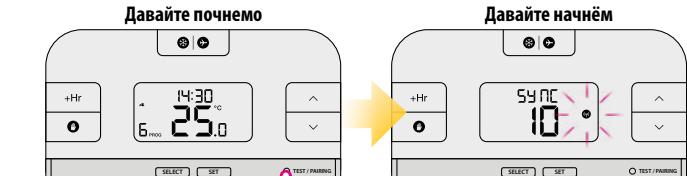


UA: Натисніть і утримуйте близько 3 сек. кнопку TEST / PAIRING.
RUS: Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку TEST / PAIRING.



UA: Коли на приймачі світиться червоний світлодіод, це означає, що пристрій пов'язаний. Натисніть і утримуйте близько 3 сек. кнопку TEST / PAIRING, щоб завершити процес.
RUS: Когда на приёмнике светится красный светодиод, это означает, что устройства сопряжены. Нажмите и удерживайте около 3 сек. кнопку TEST / PAIRING, чтобы завершить процесс.

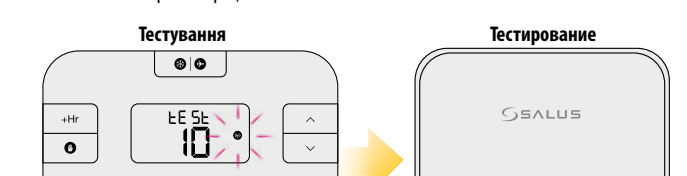

UA: Натисніть кнопку TEST / PAIRING, щоб перевірити зв'язок з приймачем.
RUS: Нажмите кнопку TEST / PAIRING, чтобы проверить связь с приёмником.

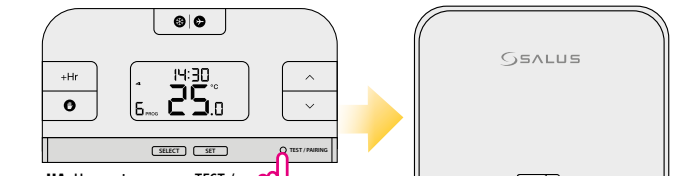


UA: Натисніть кнопку TEST / PAIRING, щоб повернутися до головного меню.
RUS: Нажмите кнопку TEST / PAIRING, чтобы вернуться к главному меню.


UA: Якщо ви купили RXRT510 або RT510TX і бажаєте їх сполучити з іншими пристроями лінійки 5x5, будь ласка, зверніться до керівництва для приймачів або до відповідної інструкції, розміщеної на сайті: www.salus-controls.eu.

RUS: Если вы купили RXRT510 или RT510TX и хотите их сопрячь с другими устройствами линейки 5x5, пожалуйста, обратитесь к руководству для приемников или к соответствующей инструкции, размещенной на сайте: www.salus-controls.eu.


Режим інсталятора

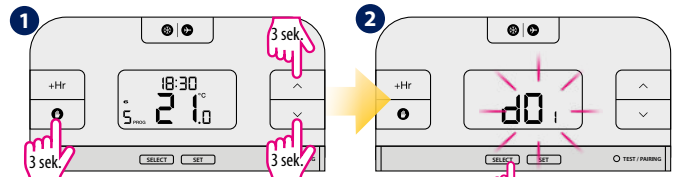

UA: Натисніть три дані кнопки одночасно і утримуйте їх близько 3 секунд.
RUS: Нажмите три данные кнопки одновременно и удерживайте их ок. 3 секунд.

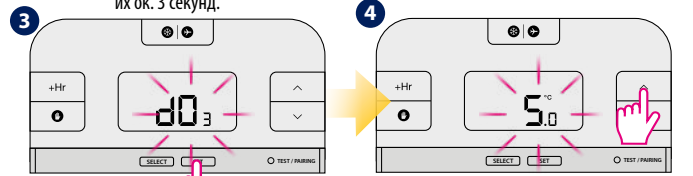

UA: Вибір підтвердіть кнопкою SET.
RUS: Выбор подтвердите кнопкой SET.

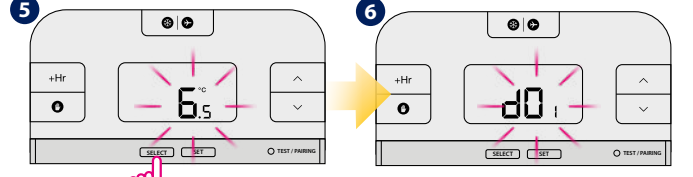


UA: Натисніть кнопку \otimes і утримуйте її близько 3 сек., щоб вимкнути режим інсталятора. Значок літака \otimes зникне з екрану термостата.
RUS: Нажмите кнопку \otimes и удерживайте её около 3 сек., чтобы выключить режим установщика. Значок самолёта \otimes исчезнет из экрана термостата.

UA: За допомогою кнопок \wedge або \vee виберіть величину параметра.
RUS: С помощью кнопок \wedge или \vee выберите величину параметра.

UA: Повторіть кроки 2-5, щоб задати Налаштування для наступних параметрів. Зачекайте близько 10 сек., щоб вийти з режиму інсталятора - регулятор автоматично повернеться до головного меню.
RUS: Повторите шаги 2-5, чтобы задать настройки для следующих параметров. Подождите ок. 10 сек., чтобы выйти из режима установщика - регулятор автоматически вернется к главному экрану.

dxx	Функція/Функция	Параметри інсталятора/Параметры установки	Замовчуванням/По умолчанию
d01	UA: Крок індикації температури RUS: Шаг индикации температуры	0.1°C або/ или 0.5°C	0.5°C
d02	UA: Коригування темп RUS: Корректировка темп	+/- 3.0°C	0.0°C
d03	UA: Захист від замерзання RUS: Защита от замерзания	5.0°C - 17.0°C	5.0°C
d04	UA: Програмування RUS: Программирование	5/2 або/ или 24h (7d)	52d


RT510 Скидання до заводських налаштувань

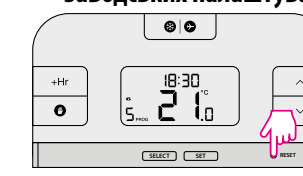

UA: Один раз натисніть кнопку Reset. Ми радимо використовувати скрепку. Всі ваші налаштування будуть скинуті, а термостат запуститься автоматично.
RUS: Один раз нажмите кнопку Reset. Мы советуем использовать скрепку. Все ваши настройки будут сброшены, а термостат запустится автоматически.

Reset regulatora RT510

RT510TX Скидання до заводських налаштувань

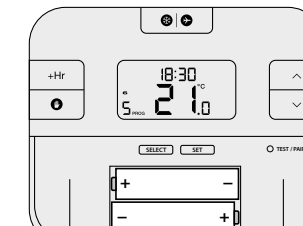

UA: Коли ви захочете поміняти батареї, ваш пристрій буде використовувати внутрішню пам'ять, щоб зберегти ваші налаштування. У вас є 30 секунд, щоб поміняти батареї, якщо процес займе більше часу, ваші налаштування будуть скинуті.
RUS: Когда вы захотите поменять батареи, ваше устройство будет использовать внутреннюю память, чтобы сохранить ваши настройки. У вас есть 30 секунд, для того, чтобы поменять батареи, если процесс займет больше времени, ваши настройки будут сброшены.

RT510TX Сброс до заводских настроек