



PRODUCER:
SALUS Controls Plc Units 8-10
Northfield Business Park Forge Way,
Parkgate, Rotherham S60 1SD, United Kingdom



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group.
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Ivadas
RT510 / RT510RF yra savaitinis kambarinis reguliatorius, kuris leidžia lengvai valdyti patalpos temperatūrą. Prietaisas, uždarydamas kontaktus, įjungia šildymo sistemas, informuodamas apie tai skaitmeniniame ekrane. Naudojant išplėstas funkcijas galima nustatyti įvairius darbo režimus - automatinį (laiko grafikas), rankinį, priešužšaliminį arba atostoginį. Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Reguliatoriui tinka AA 1,5V šarminės baterijos. Baterijos įdedamos į baterijų skyrių, esantį po dangteliu. Draudžiama naudoti pakartotinai įkraunamas baterijas.

Produkto atitiktis
Direktyvos: EMC 2014/30/ES, LVD 2014/35/ES, RED 2014/53/ES ir RoHS 2011/65/ES.
Visą informaciją galite rasti interneto svetainėje www.saluslegal.com

Sauga
Naudokite pagal Jūsų šalyje ir ES galiojančius teisės aktus. Prietaisas turi būti naudojamas pagal jo paskirtį ir saugomas nuo dregmės. Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, laikydamasis konkrečioje šalyje ir ES teritorijoje galiojančių taisyklių.

levads
RT510/RT510RF ir programėjams telpas termostats, kas ļauj vienķarsā veidā kontrolēt telpas temperatūru. Ar kontaktu saslēģšanu ierice iedarbina apsildes sistēmas, informējot par to ciparu displejā. Izmantojot paplašinātas funkcijas var iestatīt dažādus darbības režimus - automātisko (laika grafiks), manuālo, pretsasalšanas vai brīvdienu režimu. Pirms pirmās ierices iedarbināšanas reizes uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Regulatōrā ir jāizmanto sāma baterijas AA, 1,5 V. Ievietojiet baterijas zem vāka esošā bateriju nodalījumā. Aizliegts vairākkārt lādēt baterijas.


Izstrādājuma atbilstība
Direktīvas EMC 2014/30/ES, LVD 2014/35/ES, RED 2014/53/ES un RoHS 2011/65/ES.
Pilnīga informācija ir pieejama timeklā vietnē www.saluslegal.com.

Drošība
Lietojiet ierīci atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā esošajiem regulējumiem. Izmantojiet ierīci atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam, nepieļaujot mitruma iekļūšanu tajā. Ierīce tikai lietošanai ēku iekšējās. Uztādīšana ir jāveic kvalificētai personai atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā esošajiem noteikumiem.

Techniniai duomenys Tehniskie dati

	Regulatorius RT510	Regulatorius RT510TX
LT: Reguliatoriaus maitinimas	LV: Regulatora barošana	
	LT: 2 x AA baterijos LV: 2 x baterijas AA	LT: 2 x AA baterijos LV: 2 x baterijas AA
LT: Maksimali apkrova	LV: Maksimālā slodze	3 (1) A
LT: Išejimai	LV: Izejas	
	LT: Be jampas veiktants NO / COM / NC kontaktai LV: bezsprieguma kontakti NO/COM/NC	
LT: Temperatūros reguliavimo diapazonas	LV: Temperatūras regulēšanas diapazons	5 - 35°C
LT: Temperatūras rodymo tikslumas	LV: Temperatūras nolasījuma precizitāte	0.1°C arba/ vai 0.5°C
LT: Valdymo algoritmas	LV: Vadības algoritms	TPI arba/TPI vai histēze ±0.25°C
LT: Radijo dažnis	LV: Radiofrekvence	868 MHz
LT: Matmenys (mm)	LV: zmeři (mm)	120x96x27


Imtuvas RXRT510		Uztvērējs RXRT510	
Imtuvo maitinimas	230V AC	Uztvērēja barošana	230V AC
Maksimāli apkrova	16 (5) A	Maksimālā slodze	16 (5) A
Išejimai	Be jampas veiktants NO / COM kontaktai	Izejas	Безнапряженом NO/ COM
Radijo dažnis	868 MHz	Radiofrekvence	868 MHz
Matmenys (mm)	96x96x27	Izmēri (mm)	96x96x27

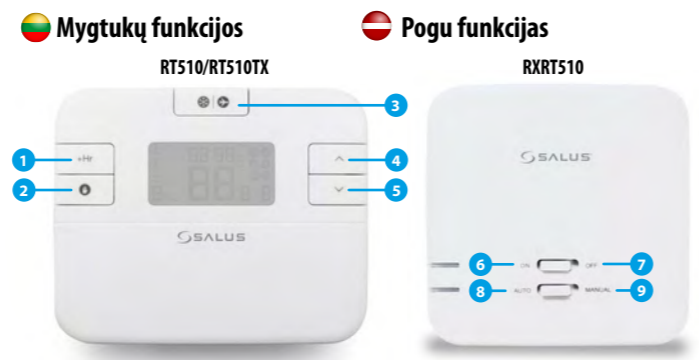

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Valandinis temperatūros perrašymas 2. Rankinis režimas 3. Priešužšaliminis režimas / atostogos 4. Keisti parametą aukštyn 5. Keisti parametą žemyn 6. Rankiniu režimu - įjungtas 7. Rankiniu režimu - išjungtas 8. Imtuvas veikia automatinio režimu (pagal reguliatoriaus rodmenis) 9. Imtuvas veikia rankiniu režimu (pagal aukščiau esančio jungiklio rodmenis) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatūras stundu pārrakstīšana 2. Manuālais režims 3. Pretsasalšanas/brīvdienu režims 4. Parametra palielināšana 5. Parametra samazināšana 6. Manuālajā režimā — ieslēgts 7. Manuālajā režimā — izslēgts 8. Uztvērējs darbojas automātiskajā režimā (atbilstoši regulatora nolasījumiem) 9. Uztvērējs darbojas manuālajā režimā (atbilstoši augstāk esošā pārslēga nolasījumiem) |
|---|--|

Ekrauno piktogramų aprašymas Ikonu displejā apraksts

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Savaitės diena 2. Programos numeris 3. Programos piktograma 4. Nustatymai 5. Išmatuotoji / nustatytoji temperatūra 6. Valandinis temperatūros perrašymas 7. Baterijos išsikrovimas 8. Bežvada savienojums ar uztvėrėju 9. Apsilde 10. Manuālais režims 11. Brīvdienu režims 12. Pretsasalšanas režims 13. Temperatūras mērvienība 14. AM / PM 15. Laikrodis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedēļas diena 2. Programmas numurs 3. Programmas ikona 4. Iestatījumi 5. Mērītā/iestatītā temperatūra 6. Temperatūras stundu pārrakstīšana 7. Bateriju izlāde 8. Bezvada savienojums ar uztvėrėju 9. Apsilde 10. Manuālais režims 11. Brīvdienu režims 12. Pretsasalšanas režims 13. Temperatūras mērvienība 14. AM / PM 15. Pulkstenis |
|--|--|

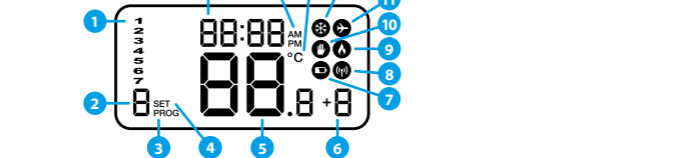

RT510 reguliatoriaus elektros jungčių aprašymas Regulatora RT510 elektrisko pieslēgumu apraksts


LT: Jungtis	Funkcija	LV: Savienojums	Funkcija
1 - COM	Bendroji jungtis	1 - COM	Kopējais kontakts
2 - NC	Normaliai užduras kontaktas	2 - NC	Normāli aizvērts kontakts
3 - NO	Normaliai atviras kontaktas	3 - NO	Normāli atvērts kontakts

RXRT510 imtuvo elektros jungčių aprašymas Regulatora RXRT510 elektrisko pieslēgumu apraksts

LT: Jungtis	Funkcija	LV: Savienojums	Funkcija
NO	Normaliai atidarytas kontaktas	NO	Normāli atvērts kontakts
COM	Bendroji jungtis	COM	Kopējais kontakts
L, N	Maitinimo srovė (230 V AC)	L, N	Barošana (230 V AC)


DIP jungiklių parametrai DIP pārslēgu parametri

Kontrolės tipas	TPI	Histerēza
Veikimo būdas	Pasirinkus TPI DIP jungiklyje Nr. 2, aktyvinamas DIP jungiklis Nr. 1. Galima pasirinkti ciklų skaičių per valandą - tarp žemo komforto lygio (6 CPH) ir aukštesnio komforto lygio (9 CPH) - rekomenduojama naudoti šildymo įrenginius.	Pasirinkus Span DIP jungiklyje Nr. 2, DIP jungiklis Nr. 1 nėra aktyvus. Nustatyta histerėzės vertė ± 0,25°C - rekomenduojama norint valdyti šildymo įrenginius.




Kontrolės veids	TPI	Histerēze
Darbības veids	Izvēloties TPI uz DIP pārslēga Nr. 2, DIP pārslēga Nr. 1 darbība ir aktīva. Iespējams izvēlēties ciklu skaitu stundā — starp zemu komforta līmeni (6 CPH) un augstāku komforta līmeni (9 CPH) — ieteicams grīdu apsildes sistēmām.	Izvēloties Span uz DIP pārslēga Nr. 2, DIP pārslēgs Nr. 1 nav aktīvs. Histerēzes vērtība ir iestatīta uz ±0,25 °C — ieteicams apsildes ierīču vadībai.

RT510 reguliatoriaus prijungimo schema Regulatora RT510 pieslēģšanas shēma

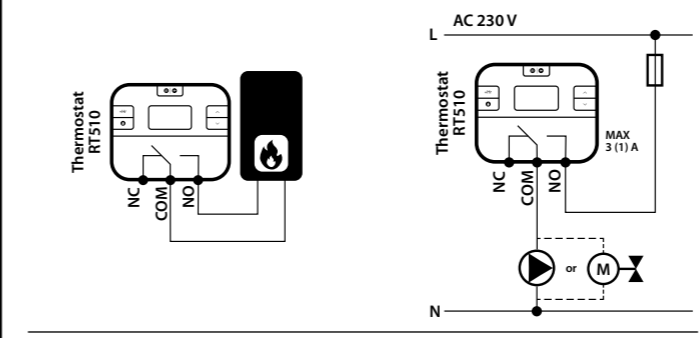

RT510RF prijungimo schema RT510RF pieslēģšanas shēma

LT: Pastaba: RT510RF reguliatorius yra gamykliškai suporuotas su imtuvu!
LV: Piezīme: Komplektā RT510RF regulatoris ir oriģināli sapārots ar uztvėrėju!

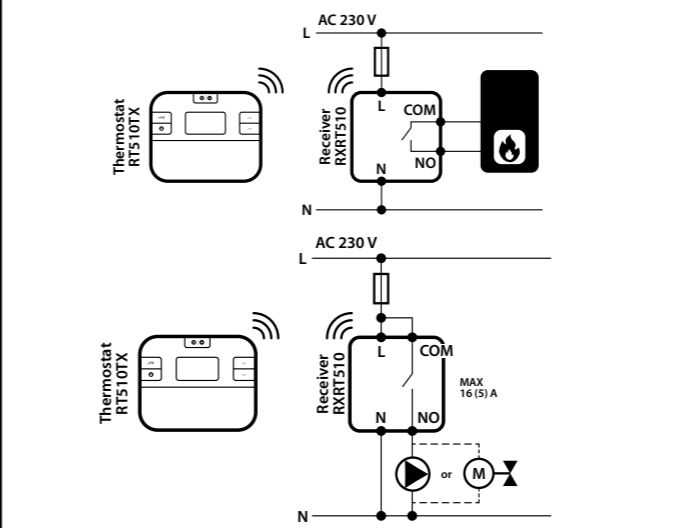

Laiko nustatymas Laika iestatīšana

1. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaudę SELECT ir SET mygtukus. **LV:** Vienlaicīgi nospiediet un vismaz trīs sekundes paturiet nospieistas pogas SELECT un SET.
2. Nustatykite laiką. **LV:** Nustatykite laiko formātą mygtukais ^ arba v. **LV:** Izvēlieties laika formātu, izmantojot pogas ^ vai v.
3. Nustatykite valandą. **LV:** Nustatykite valandą mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet stundu, izmantojot pogas ^ vai v.
4. Nustatykite minutes. **LV:** Nustatykite minutes mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet minutes, izmantojot pogas ^ vai v.
5. Nustatykite dienas. **LV:** Nustatykite dienas mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet dienas, izmantojot pogas ^ vai v.

7. Nustatykite savaitės dieną. **LV:** Iestatiet nedēļas dienu, izmantojot pogas ^ vai v.
8. Nustatykite programmas. **LV:** Nustatykite programmas mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet programmas, izmantojot pogas ^ vai v.

9. Nustatykite temperatūrą. **LV:** Nustatykite temperatūrą mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet temperatūrą, izmantojot pogas ^ vai v.
10. Nustatykite režimą. **LV:** Nustatykite režimą mygtukais ^ arba v. **LV:** Iestatiet režimą, izmantojot pogas ^ vai v.

Programavimas - automatinis režimas Programēšana - automātiskais režims


LT: Šiuo režimu vartotojas gali nustatyti reguliatoriaus darbo laiko grafiką, t.y. po kurio laiko bus taikoma jo pasirinkta nustatytoji temperatūra. Kiekvienos dienos grafiką iš 5-2 formato (darbo dienos + savaitgalis) galima keisti įrengėjo režimu naudojant d04 parametą. Programuojant reikia naudoti visus laiko tarpnius.
LV: Šajā režimā lietotājs var iestatīt regulatora darbības laika grafiku, proti, pēc pulksten cikiem ir jāpasniedz viņa izvēlēta temperatūra. Grafiku var izmainīt no 5/2 (darba dienas + nedēļas nogale) uz katru dienu atsevišķi, izmantojot parametru d04 uzstādītāja režimā. Programēšanas laikā ir jāizmanto visi laika intervāli.

1. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
2. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
3. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
4. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
5. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
6. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
7. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
8. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
9. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.
10. Paspauskite SET, kad pradėtumėte programuoti. **LV:** Nospiediet pogu SET, lai sāktu programēšanu.

Laikinas temperatūros perrašymas

Temperatūros laiciga parrakstijšana

LT: Funkcija gali būti naudojama tik automatinu režimu. Jei veikiant grafikui nustatoma nauja temperatūra, šis pakeičimas tėsis iki kito laiko intervalo pradžios pagal nustatytą programos grafiką.
LV: Funkcija ir piejama tikai automatiškajai režimā. Ja grafika izpildes laikā tiek iestatīta jauna iestatītā temperatūra, šī izmaiņa tiek lietota līdz nākamā laika intervāla sākšanās brīdim atbilstoši iestatītajai programmu shēmai.

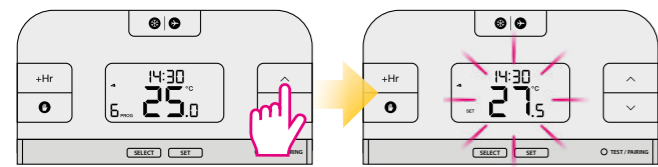


LT: Nustatykite naują temperatūrą mygtukais **+** arba **-**.
LV: Iestatiet jaunu iestatīto temperatūru, izmantojot pogas **+** vai **-**.
LT: Nustačius temperatūros vertę reguliatorius grįžta į pagrindinį ekraną.
LV: Pēc temperatūras vērtības iestatīšanas regulators atgriežas pie galvenā ekrāna.

LT: Perrašymas išsijungis pakeitus grafiką.
LV: Pārrakstīšana tiek izslēgta, izmainot grafiku.


Rankinis režimas ir temperatūros nustatymas

Manuālais režims un iestatītās temperatūras iestatīšana

LT: Šiuo režimu reguliatorius nedirba pagal užprogramuotus laiko intervalus, tačiau jis visą laiką palaiko pasirinktą temperatūrą.
LV: Šajā režimā regulators nedarbojas atbilstoši ieprogrammētiem laika intervāliem, bet visu laiku uztur izvēlēto temperatūru.

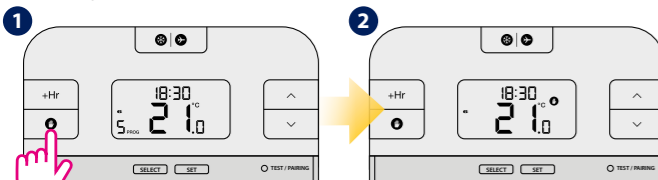

LT: Paspauskite mygtuką **☰**, kad įjungtumėte rankinį režimą.
LV: Nospiediet pogu **☰**, lai izslēgtu manuālo režimu.




LT: Nustatykite temperatūrą mygtukais **+** arba **-**.
LV: Iestatiet temperatūru, izmantojot pogas **+** vai **-**.
LT: NNustačius temperatūros vertę reguliatorius grįžta į pagrindinį ekraną.
LV: Pēc temperatūras vērtības iestatīšanas regulators atgriežas pie galvenā ekrāna.

LT: Norėdami įjungti rankinį režimą, paspauskite mygtuką **☰**. Piktograma **☰** su rankos simboliu turėtų išnykti iš ekrano.
LV: Lai izslēgtu manuālo režimu, nospiediet pogu **☰**. Ikonai **☰** ar rokas simbolu uz regulatora ekrāna ir jāizzūd.


Valandinis temperatūros perrašymas (+Hr)

Temperatūros stundu parrakstijšana (+Hr)

LT: Funkciją galima naudoti automatinu ir rankiniu režimais. Leidžia pakeisti temperatūros vertę, kuri galios nustatyta valandų skaičių (nuo 9 valandų). Praėjus nustatytam laikui, reguliatorius grįžta į ankstesnį darbo režimą.
LV: Funkcija ir piejama automatiškajai un manuālajai režimā. Tā ir paredzēta temperatūras mainīšanai uz vēlamo vērtību noteiktā stundu laikā (līdz 9 stundām). Pēc laika atskaitīšanas regulators atgriežas iepriekšējā darbības režimā.




LT: Paspauskite +Hr mygtuką, kad nustatytumėte valandinį temperatūros perrašymą. (pvz. norėdami nustatyti perrašymą 3 valandoms, paspauskite mygtuką 3 kartus).
LV: Nospiediet pogu +Hr, lai iestatītu temperatūras stundu pārrakstīšanu (piemēram, lai iestatītu pārrakstīšanu uz trijām stundām, nospiediet pogu trīs reizes).



LT: Įvestus duomenis patvirtinkite SET mygtuku.
LV: Apstipriniet izvēli ar pogu SET.

LT: Valandinio temperatūros perrašymo nutraukimas ankščiau laiko LV: Priekšlaicīga temperatūras stundu pārrakstīšanas pabeigšana




LT: Paspauskite +Hr mygtuką tiek kartų, kol iš ekrano išnyks perrašymo valandų skaičius.
LV: Nospiediet pogu +Hr līdz brīdim, kad pārrakstīšanas stundu skaits izzūd no ekrāna.

Priešužšaliminis režimas

Pretsasalšanas režims


LT: Numatytoji priešužšalimnio režimo temperatūra - 5°C. Šią temperatūrą galima pakeisti tik įrengėjo režimu naudojant d03 parametrą.
LV: Pretsasalšanas režima temperatūra ir pēc noklusējuma iestatīta uz 5 °C. Šo temperatūru var izmainīt tikai uzstādītāja režimā parametrā d03.

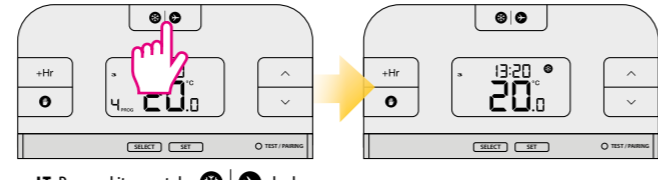

LT: Paspauskite mygtuką **☰** | **☰**, kad įjungtumėte priešužšaliminį režimą.
LV: Nospiediet pogu **☰** | **☰**, lai izslēgtu pretsasalšanas režimu.

Pretsasalšanas režima pabeigšana


Исключение на режим за защита от замръзване



LT: Paspauskite mygtuką **☰** | **☰**, kad išjungtumėte priešužšaliminį režimą.
LV: Nospiediet pogu **☰** | **☰**, lai izslēgtu pretsasalšanas režimu.


Miego režimas

Miega režims

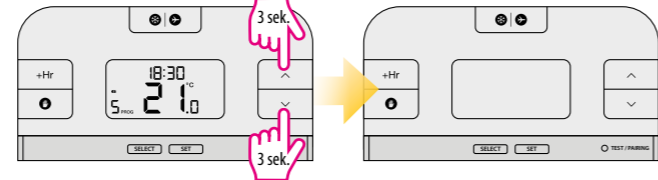

LT: Vienu metu 3 sekundes laikykite paspaudę mygtukus **+** arba **-**, kad įjungtumėte miego režimą.
LV: Vienlaicīgi paturiet pogas **+** un **-** trīs sekundes, lai iedarbinātu miega režimu.

LT: Regulatorius veikia miego režimu.
LV: Regulators miega režimā.
LT: Kai miego režimas yra aktyvus, visos reguliatoriaus funkcijos yra išjungtos.
LV: Ja miega režims ir ieslēgts, visas regulatora funkcijas ir apturētas.




LT: Paspauskite bet kokį mygtuką, kad išeitumėte iš miego režimo.
LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu no miega režimā.
LT: Regulatorius grįžta į ankstesnį darbo režimą.
LV: Regulators atgriežas iepriekšējā darba režimā.


Atostogų režimas

Brīvdienų režims

LT: Šiuo režimu nustatyta dienų skaičių palaikoma „apsaugos nuo užšalimo“ temperatūra.
LV: Šajā režimā „aizsardzības pret sasaldāšanu“ temperatūra tiek uzturēta noteiktu dienu skaitu.



LT: Palaikykite mygtuką paspaudę **☰** | **☰** 3 sekundes, kad įjungtumėte atostogų režimą.
LV: Paturiet pogu **☰** | **☰** trīs sekundes, lai ieslēgtu brīvdienų režimu.
LT: Mygtukais **+** arba **-** nustatykite atostogų režimo dienų skaičių.
LV: Iestatiet dienu skaitu brīvdienų režimam, izmantojot pogas **+** vai **-**.



LT: Įvestus duomenis patvirtinkite SET mygtuku. Galite nustatyti iki 31 dienu.
LV: Apstipriniet izvēli ar pogu SET. Var iestatīt maksimāli 31 dienu.

LT: Norėdami išjungti atostogų režimą, palaikykite mygtuką **☰** | **☰** paspaudę 3 sekundes. Piktograma su lėktuvo simboliu **✈** turėtų išnykti iš ekrano nestane sa ekrana.
LV: Lai izslēgtu brīvdienų režimu, paturiet pogu **☰** | **☰** trīs sekundes. Ikonai **☰** | **☰** ar lidmašīnas simbolu uz regulatora ekrāna ir jāizzūd.

RT510TX termostato parovimas su imtuvu


Termostata RT510TX sapārošana ar uztvērēju

LT: Pastaba: RT510RF reguliatorius yra gamybiškai suporuotas su imtuvu!
LV: Piezīme: Komplektā RT510RF regulators ir oriģināli sapārots ar uztvērēju!

LT: Jei norite dar kartą suporuoti termostatą su imtuvu, įsitinkinkite, kad prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o imtuvo jungikliai yra AUTO ir ON padėtyse. Paeiliui prijunkite imtuvą prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol raudonas diodas degs pastoviai. Po to nustatykite jungiklį į OFF padėtį ir greitai perjunkite jį į ON padėtį. Raudonai mirksinti diodas patvirtina, kad poravimo režimas įjungtas.
LV: Ja velaties atkārtoti sapārot termostatu ar uztvērēju, pārliecinieties, ka ierice ir atslēgta no barošanas avota un uztvērēja pārslēgi ir uzstādīti pozīcijā AUTO un ON. Pieslēdziet uztvērēju barošanas avotam ar pagaidiet, līdz gaismas diode sāk degt ar pastāvīgu gaismu. Pēc tam uzstādiat pārslēgu pozīcijā OFF un ar pārslēdziet to ar ātru kustību pozīcijā ON. Sarkanā mirgojošā gaismas diode apstiprina sapārošanas režimā ieeju.

Sapārošanas procesa sākšana


Синхронизация на отделно закупени устройства



LT: Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaudę TEST / PAIRING mygtuką.
LV: Nospiediet un trīs sekundes paturiet nospiestu pogu TEST/PAIRING.

Sapārošanas procesa pabeigšana


Завършване на синхронизацията

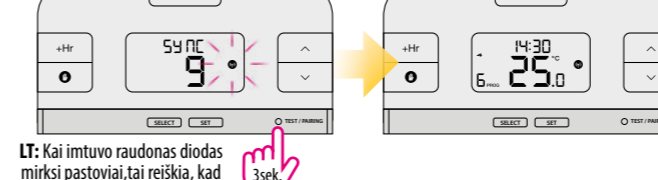


LT: Kai imtuvo raudonas diodas mirksi pastoviai, tai reiškia, kad prietaisai tinkamai suporuoti. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaudę TEST / PAIRING mygtuką, kad užbaigtumėte poravimo procesą.
LV: Ja sarkanā gaismas diode uztvērējā sāk degt ar nepartrauktu gaismu, tas nozīmē, ka ierices ir sapārotas. Nospiediet un trīs sekundes paturiet nospiestu pogu TEST/PAIRING, lai pabeigtu sapārošanas procesu.

Savienojuma pārbaude

Проверка на синхронизацията



LT: Paspauskite TEST / PAIRING mygtuką, kad patikrintumėte ryšį su imtuvu.
LV: Nospiediet pogu TEST/PAIRING, lai pārbaudītu savienojumu ar uztvērēju.

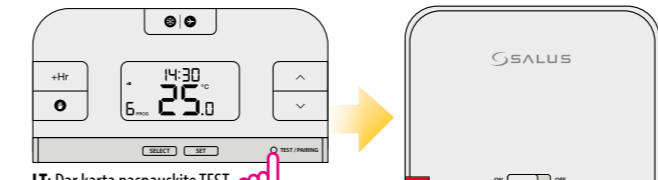


LT: Dar kartą paspauskite TEST / PAIRING mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
LV: Atkārtoti nospiediet pogu TEST/PAIRING, lai atgrieztos pie galvenā ekrāna.

LT: Jei ketinate suporuoti RXRT510 arba RT510TX su kitais 5x5 diapazone veikiančiais prietaisais, skaitykite šio prietaiso naudojimo instrukciją. Instrukcijas galite rasti interneto svetainėje: www.salus-controls.eu


LV: Ja velaties sapārot RXRT510 vai RT510TX ar citām ierīcēm, kas darbojas diapazonā 5 x 5, iepazīstieties ar noteiktas ierīces instrukciju. Instrukcijas ir pieejamas timeklā vietnē www.salus-controls.eu.

Įrengėjo režimas


Uzstādītāja režims

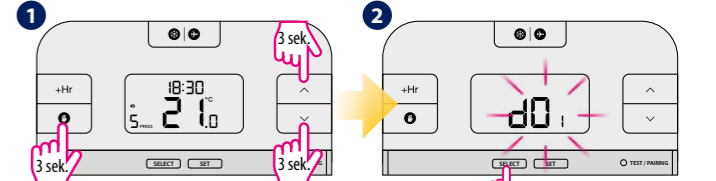

LT: Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaudę aukščiau nurodytus mygtukus.
LV: Vienlaicīgi nospiediet un trīs sekundes paturiet iepriekš norādītās pogas.
LT: Pasirinkite parametrą SELECTION mygtuku.
LV: Izvēlieties parametru, izmantojot pogu SELECT.

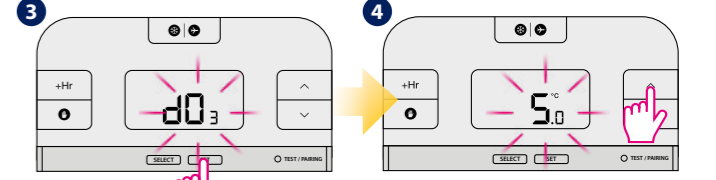

LT: Įvestus duomenis patvirtinkite SET mygtuku.
LV: Apstipriniet izvēli ar pogu SET.
LT: Nustatykite parametro vertę mygtukais **+** arba **-**.
LV: Iestatiet parametra vērtību, izmantojot pogas **+** vai **-**.

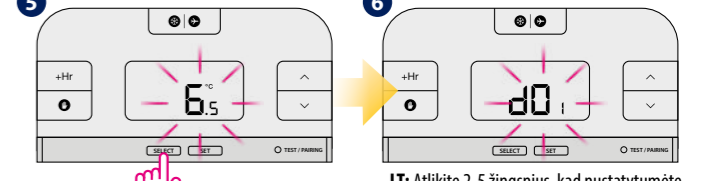


LT: Atlikite 2-5 žingsnius, kad nustatytumėte kitus parametrus. Norėdami išeiti iš įrengėjo režimo, palaukite 10 sekundžių - reguliatorius grįš automatiškai į pagrindinį ekraną.
LV: Atkārtojiet 2.–5. soļus, lai iestatītu nākamās parametrus. Lai izietu no uzstādītāja režimā pagaidiet 10 sekundes — regulators automātiski atgriežas pie galvenā ekrāna.

dxx	Funkcija/ Funkcija	Parametras/ Parametrs	Numatytoji vertė/ Vėrtiba pēc noklusėjuma
d01	LT: Temperatūros rodymo tikslumas LV: Temperatūras nolasījuma precizitāte	0.1°C arba / vai 0.5°C	0.5°C
d02	LT: Temperatūros jutiklio kalibravimas LV: Temperatūras sensora kalibrēšana	+/- 3.0°C	0.0°C
d03	LT: Temperatūros vertē apsaugos nuo užšalimo režime LV: Temperatūras vērtība pretsasalšanas režimā	5.0°C - 17.0°C	5.0°C
d04	LT: Grafiko režimas LV: Grafika režims	5/2 arba / vai 24h (7d)	52d

RT510 regulatoriaus atstatymas


Regulatora RT510 atiestatīšana

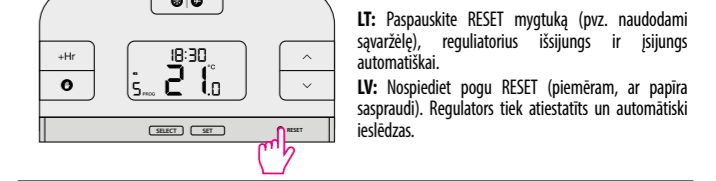

LT: Paspauskite RESET mygtuką (pvz. naudodami sąvaržėlę), reguliatorius išsijungs ir įsijungs automatiškai.
LV: Nospiediet pogu RESET (piemēram, ar papīra saspraudi). Regulators tiek atiestatīts un automātiski ieslēdzas.

RT510TX regulatoriaus atstatymas

Regulatora RT510TX atiestatīšana

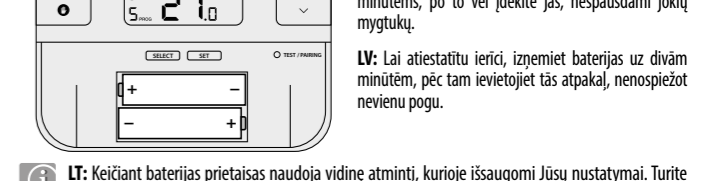

LT: Keičiant baterijas prietaisas naudoja vidinę atmintį, kurioje išsaugomi Jūsų nustatymai. Turite pakeisti baterijas per 30 sekundžių, po to laiko nustatymai ištrinami.
LV: Bateriju nomainīšanas laikā ierīce izmanto iekšējo atmiņu, kur saglabāti Jūsu iestatījumi. Jums ir 30 sekundes, lai nomainītu baterijas, pirms iestatījumi tiek pazaudēti.