

RX30RF

Elypso uztvērējs

Par šo produktu...

Kā daļa no SALUS Smart Home sistēmas un ir nepieciešams universālais vārtejas UG800, RX30RF uztvērējs kalpo kā izšķirošais posms starp EL600T Elypso viedo termostatu un jūsu apkures katlu, nodrošinot nepārtrauktu saziņu, lai katls katls reaģētu ikreiz, kad termostats pieprasa siltumu. Aprīkots ar vairākiem LED indikatoriem priekšpusē, uztvērējs nodrošina skaidru atgriezenisko saiti par tā pašreizējo stāvokli, tādējādi ļaujot viegli kontrolēt tā darbību un novērst jebkādas problēmas. Šie vizuālie signāli palīdz vadīt savienošanas procesā un nodrošina, ka sistēma darbojas efektīvi, nodrošinot drošu un uzticamu savienojuma darbību. apkures kontroli jūsu mājās.




Funkcijas

- Pārslēgšanās bez voltu sprieguma un 230 V (izmantojot tiltu)
- Manuālais režīms
- LED indikatoru
- Var izmantot kā katla uztvērēju vai individuāli
- Ar 2 zonām, galveno un palīgzonu
- OpenTherm standarta komunikācija

Specifikācija

Savienojamība	Zigbee 2,4GHz
Ieejas jauda	230 V maiņstrāvas 50 Hz
Slēdža nominālais lielums	Divu kanālu: 5(3) A
Izvad	Opentherm, izmantojot A un B kontaktus 0-230V, izmantojot divkanālu Com-No-Nc kontakti
Darbs Temperatūra	-20°C līdz +40°C
Zigbee Standarta	3.0/IT600
Izmēri (WxHxD)	145mm x 100mm x 35mm
Garantija	5 gadi

Izmēri

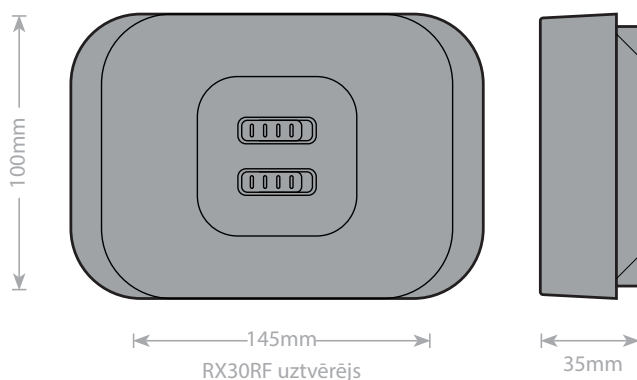

RX30RF uztvērējs

RX30RF uztvērējs - Tehniskie dati

Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

Savienojamība	Zigbee 2,4GHz
Ieejas jauda	230 V maiņstrāvas 50 Hz
Slēdža jauda	Divu kanālu: 5(3) A
Izvides	opentherm caur A un B kontaktiem 0-230V, izmantojot divu kanālu Com-No-Nc kontaktus.
Izmēri	L - 145 H - 100 D - 35mm
Materiāls (korpus)	Plastmasa
Darba temperatūra no	0°C līdz +50°C
Drošības apstiprinājums	klase I
Zigbee standarts	3.0/IT600
Savienošana	izmantojot vārtēju
Garantija	5 gadi

TERMINĀLA	MARKĒJUMA	FUNKCIJA
1	NO	Galvenais(CH1) Normāls atvērtais kontakts (0-230V ieeja)
2	COM	Galvenais(CH1) Kopējais kontakts (0-230V ievade)
3	NC	Normāls aizvērts kontakts (0-230V ievade)
4	L	Tikla strāvas ievade
5	L	Tikla strāvas ievade
6	GND	Tikla zemējuma parks
7	N	Tikla neitrāla ieeja
8	N	Tikla neitrāla ieeja
9	NC	AUX(CH2) Normāls aizvērtas kontakts (0-230 V ieeja)
10	NO	AUX(CH2) Normāls atvērtais kontakts (0-230 V ieeja)
11	COM	AUX(CH2) Kopējais kontakts (0-230 V ieeja)
12	A	vads uz OpenTherm katlu
13	B	vads uz OpenTherm katlu

LED indikācija un modelis

DESCRIPTION	LED 1	LED 2
Rūpnīcas atiestatīšana	Cietā Oranža (sarkana+zaļa) 10 sek.	Cietā Oranža (sarkana+zaļa) 10 sek.
Savienošana Tikls	Mirgo sarkans @ 1Hz (1x sekundē)	Mirgo sarkans @ 1Hz (1x sekundē)
Ierīce nav in Tikls/ Zaudējumi Saikne ar saistīto ierīci	Mirgo sarkanā krāsā @2Hz (2x uz sekundē), neatkarīgi no slēdža pozīciju	Mirgo sarkanā krāsā @2Hz (2x uz sekundē), neatkarīgi no slēdža pozīciju
Zaudējums Saite ar Coordinator	Mirgo sarkanā krāsā Modelis3	NA
Releja ir ieslēgta	Cietā zaļa	Cietā zaļa
Releja ir izslēgta	Solie Sarkans	Solie Sarkans
Gala punkts 1 ir identitāte un Gaidīt pāri	Mirgo zaļi Modelis1	-
Galapunkts 2 ir identitāte un Gaidīt pāri	-	Mirgo zaļi Modelis1
Kad manuāli Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ir ieslēgts, bet slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts	Atbilstošais gaismas diode pie slēdzis mirgo oranžā krāsā @1Hz (1x sekundē)	Atbilstošais gaismas diode pie slēdzis mirgo oranžā krāsā @1Hz (1x sekundē)
Identificēt(no vārteja)	NA	Mirgo zaļi @2Hz (2x par sekundē)

Sarkanā un oranžā/zaļā LED1 un LED2 krāsa netiks rādīta pie vienlaicīgi. Laikā, kad ir ieslēgta Zaļā krāsa, Zaļā krāsa rādīs parādīšies, kad sarkanā krāsā mirgo izslēgšanas modelis.

Piemēram

Kad releja ir ieslēgta un ierīce ir pievienojusies tīklam.

Modelis būs šāds: Sarkanā ieslēgta Zaļā izslēgta 0,25 s, Sarkanā izslēgta Zaļā ieslēgta 0,25s, sarkanais ieslēgts zaļais izslēgts 0,25s, sarkanais izslēgts zaļais ieslēgts 0,25s, sarkanais ieslēgts Zaļā OFF 0,25s, Sarkanā OFF Zaļā ON 3,75s

Kad releji ir izslēgti un ierīce ir pievienojusies tīklam

Modelis būtu šāds: Sarkanais ieslēgts zaļš izslēgts 0,25s, Sarkanais izslēgts zaļš izslēgts 0,25s, sarkanais ieslēgts zaļais izslēgts 0,25s, sarkanais izslēgts zaļais izslēgts 0,25s, sarkanais ieslēgts Green OFF 0,25s, Red OFF Green OFF 3,75s

DIP slēdžu tabulas

VIENAS ZONAS SISTĒMA	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Centrālā apkure vai apkure/dzesēšana 2 cauruļu sistēma	ON	ON	ON
1.2 Siltuma/dzesēšanas 4 cauruļu sistēma	ON	ON	OFF
1.3. Centrālā apkure un karstais ūdens mājāsaimniecībai	ON	OFF	ON
Jānosaka	ON	OFF	OFF

DIVU ZONU SISTĒMA	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1. Divas apkures zonas ar ieslēgšanu/izslēgšanu katls. Kopā 3 T-veida statīvi pa vienam uz katru zonu	OFF	ON	ON
Jādefinē	OFF	OFF	ON
Jādefinē	OFF	ON	OFF
Jādefinē	OFF	OFF	OFF



QR skenēšana kodu, lai skatītu Produkts Timekļa vietne.